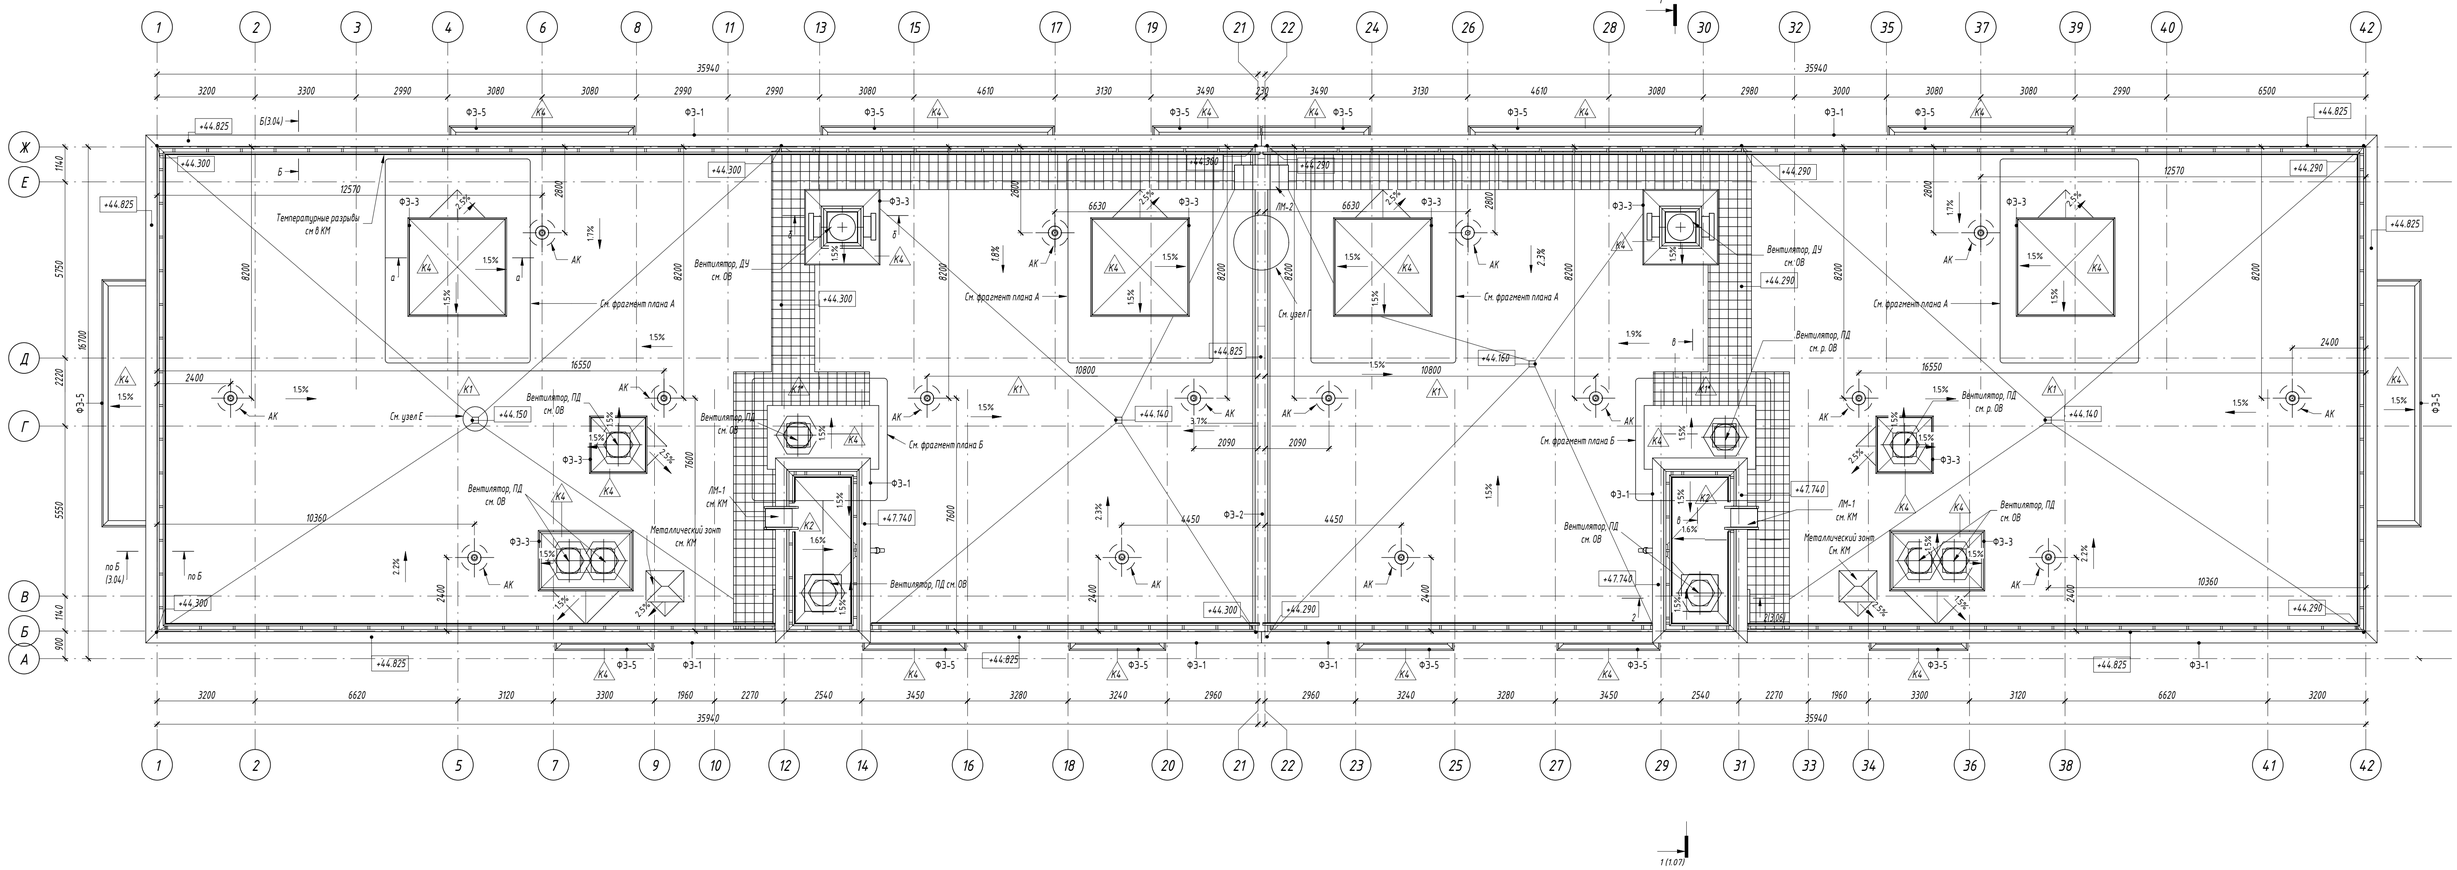

1 (1.07)

Фрагмент плана А

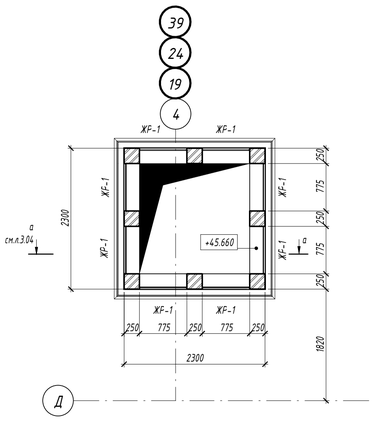

Фрагмент плана Б на отм. +44.000

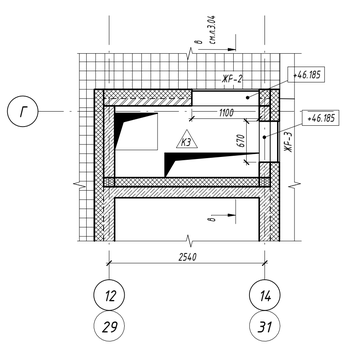

Спецификация элементов кровли

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Общая длина, п.м.	Примечание
Фасонные элементы					
Кровля					
ФЭ-1	ГОСТ 14918-20	Защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. L= 910мм	6	208.74	
ФЭ-2	ГОСТ 14918-20	Защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. L= 1050мм	1	15.85	
ФЭ-3	ГОСТ 14918-20	Отлив из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. L= 420мм	8	82.24	
ФЭ-4	ГОСТ 14918-20	Отлив из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. L= 350мм	6	55.92	
ФЭ-5	ГОСТ 14918-20	Отлив из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. L= 480мм	14	79.82	
2 этаж					
ФЭ-6	ГОСТ 14918-20	Защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. L= 390мм	2	17.98	
ФЭ-7	ГОСТ 14918-20	Отлив из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. L= 330м	6	31.53	
Жалюзийные решетки					
ЖР-1	Индивидуальное изготовление	775 ммх1305 мм (h)	32		
ЖР-2	Индивидуальное изготовление	1100 ммх615 мм (h)	2		
ЖР-3	Индивидуальное изготовление	670 ммх615 мм (h)	2		
Элементы водосточной системы кровли лестничных клеток					
		Воронка водосточной трубы стальная оцинкованная d=200мм, l=325мм	2		
		Воронка парапетная ПВХ (скаппер) 65х100мм, с отводом 100мм, l=560мм	2		
		Отмет стальной оцинкованный d=100мм	2		
		Труба стальная оцинкованная d=100мм, l=2000мм, с креплением двумя хомутами	2		
Кровельные аэраторы					
		Аэратор кровельный 160х460мм ТехноНИКОЛЬ (или аналог)	16		

Условные обозначения:

+44.000 – Высотная ометка

К1 – Марка типа кровли

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с л.л. :
   - Общие данные см. л.3.01 ;
   - Разрез 1-1 см. АР1 ;
   - Экспликация кровли и ведомость материалов кровли см. л.3.05;
   - Узлы по кровле см. 3.06;
2. Наружные стены надстроек кровли оштукатурить тонкой штукатуркой по утеплителю.
   Минераловатный утеплитель толщиной 150мм (2 слоя 100+50мм с раздежкой швов по горизонтали и вертикали тип 100мм для лестничных клеток) и 100мм (2 слоя 50+50мм с раздежкой швов по горизонтали и вертикали тип 100мм для вентшахт) крепить на поверхности стены с помощью клеевого состава и фасадных дюбелей. Нижний слой штукатурки толщиной 5-8мм армировать сеткой из стекловолокна, загрунтовать и нанести верхний отделочный слой толщиной 2-3мм. Работы выполнять в соответствии с СП 12-101-98 и с технологией производителя.
3. При ведении работ в зимнее время выполнять требования СНиП и ППР для зимних условий.



								25/09/20-30- АРЗ	
								Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Григорьева			02.2021	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз №30.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ковалева			02.2021		Р	3.03	
ГАП		Яруян			02.2021	План кровли	PROXIMA ARCHITECTS		
Н.Контроль		Степанов			02.2021				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

22.04.2021 14:19:21

Формат