

Согласовано:

Главный инженер

А.А. Андросов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку труб ПЭ 100 д.160 SDR 11

1. **Предмет закупки:** Поставка труб ПЭ 100 наружным диаметром 160 мм SDR 11 для нужд МУП «Водоканал»
2. **Описание объекта закупки (характеристики товара):**
Трубы ПЭ 100 SDR 11 согласно ГОСТ 18599-2001 для нужд МУП «Водоканал» г.о. Кашира

- обеспечить поставку труб надлежащего ассортимента и качества, в соответствии с настоящим Техническим заданием в указанные в Договоре сроки.

2.1 Объем закупки

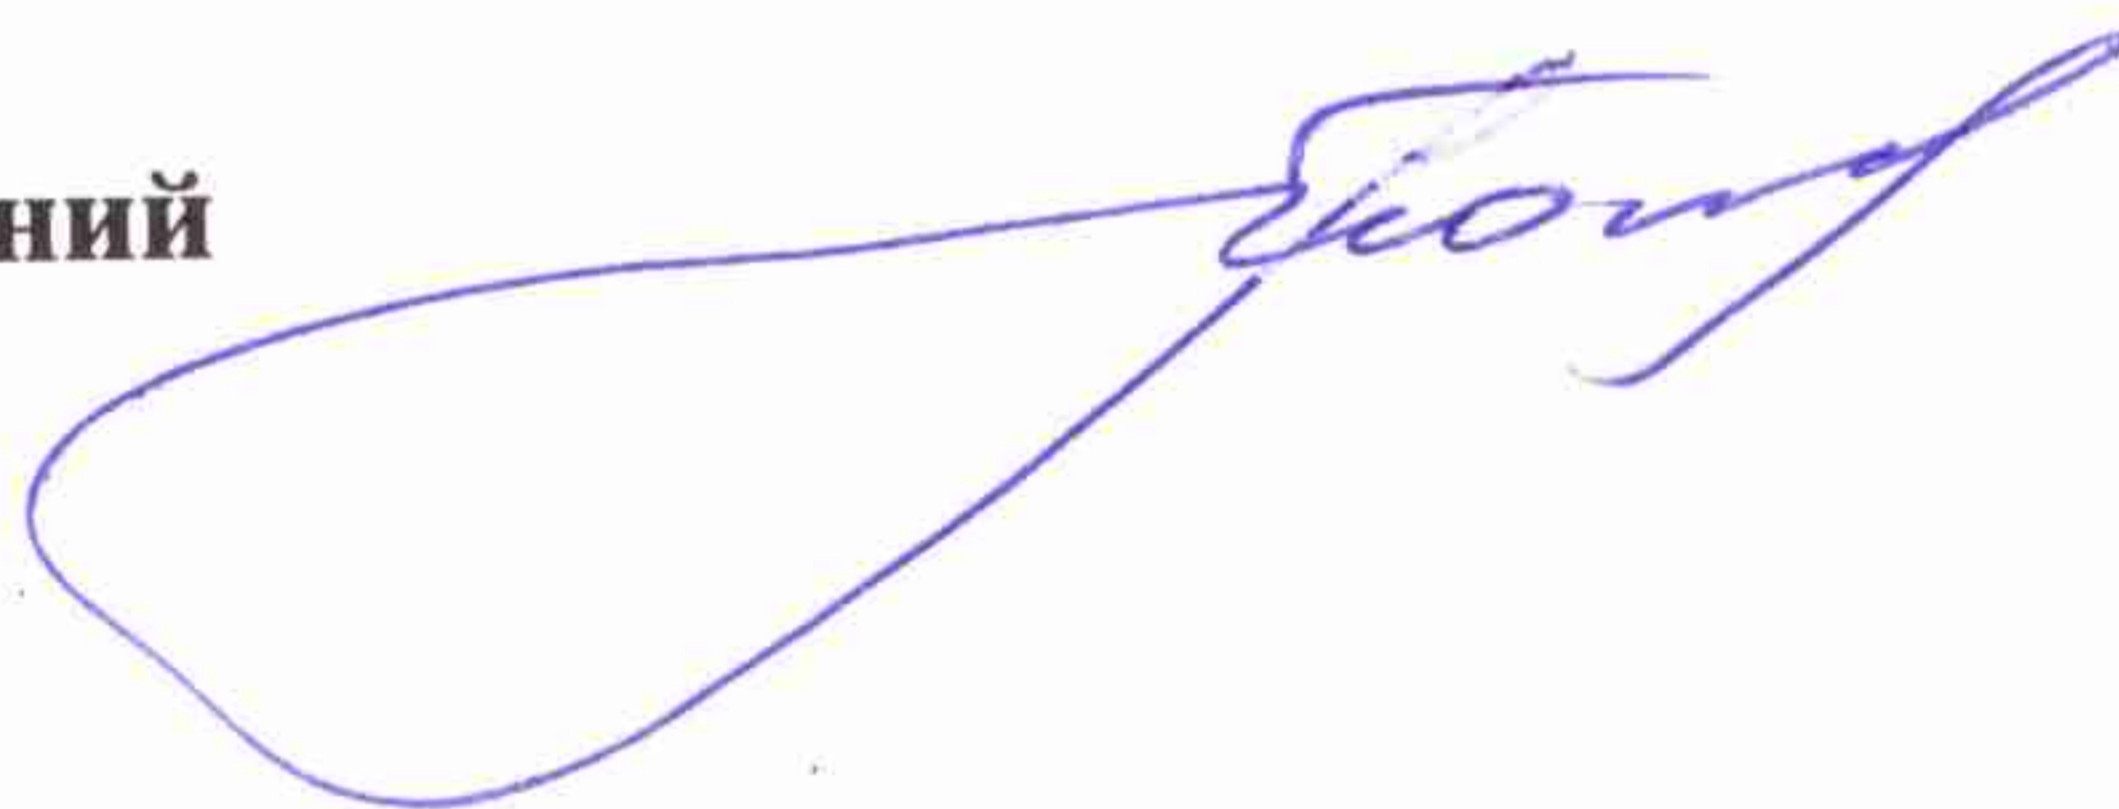
№	Наименование объекта закупки	Техническое описание, назначение	Ед. изм.	Кол-во
1	Труба ПЭ 100 SDR 11 наружный диаметр 160мм	Технические характеристики: Наружный диаметр: 160 мм Толщина стенки: 14.6 мм Вес 1 погонного метра: 6.67 кг Отпускается: в отрезках по 12-13 метров Для напорной канализации 160 труба в SDR 11 производится по ГОСТ 18599-2001 из полиэтилена ПНД марки ПЭ100 с максимальным рабочим давлением на 16 атмосфер (1.6 МПа)	Метр погонный	1700

3. Требования к техническим и технологическим характеристикам товара:
Товар должен соответствовать ГОСТ 18599-2001, подтверждаться сертификатами соответствия завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов. Товар должен быть новым, не бывший в употреблении, не восстановленный. Должен быть

поставлен отрезками по 12-13 метров. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика на указанный в документации адрес Заказчика.

Составил ТЗ

**Начальник участка
инженерных сетей и сооружений**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Е.Ю. Ромашина', written over a large, light blue oval-shaped stamp or watermark.

Ромашина Е.Ю.