

ПИК

Альбом типовых элементов для монтажа системы отопления


Для продуктовых линеек на базе ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-
МСК

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Содержание

Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание (начало)	
2	Содержание (окончание)	
3	Подводка прямая D15 на стояке D40 левая (900)	
4	Подводка прямая D15 на стояке D40 правая (900)	
5	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая (900)	
6	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая (900)	
7	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 левая (900)	
8	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 правая (900)	
9	Подводка двойная угловая D15 на стояке D40 левая	
10	Подводка двойная угловая D15 на стояке D40 правая	
11	Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 левая	
12	Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 правая	
13	Подводка D15 для последних этажей левая	
14	Подводка D15 для последних этажей правая	
15	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 левая	
16	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 правая	
17	Подводка прямая D15 на стояке D15 левая	
18	Подводка прямая D15 на стояке D15 правая	
19	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32	
20	Подводка D15 без изгиба для последних этажей	
21	Подводка прямая D15 на стояке D15	
22	Подводка с изгибом D15 на стояке D15 левая	
23	Подводка с изгибом D15 на стояке D15 правая	
24	Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 левая	
25	Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 правая	
26	Подводка NEW D15 для последних этажей левая	
27	Подводка NEW D15 для последних этажей правая	
28	Подводка двойная угловая D15 на стояке D15 для последних этажей	
29	Подводка двойная угловая D15 на стояке D15 левая	
30	Подводка двойная угловая D15 на стояке D15 правая	
31	Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая	
32	Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая	

Лист	Наименование	Примечание
33	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная)	
34	Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая	
35	Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая	
36	Подводка прямая D15 на стояке D40 левая	
37	Подводка прямая D15 на стояке D40 правая	
38	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая	
39	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая	
40	Стояк отопления холостой D15 L=2900мм со стаканом D20 L=60мм	Арт. 00000195140
41	Стояк отопления холостой D20 L=2900мм со стаканом D25 L=60мм	Арт. 00000195141
42	Стояк отопления холостой D25 L=2900мм со стаканом D32 L=60мм	Арт. 00000195142
43	Стояк отопления холостой D32 L=2900мм со стаканом D40 L=60мм	Арт. 00000195143
44	Стояк отопления холостой D40 L=2940мм	
45	Стояк отопления D15 L=1900мм со стаканом D20 L=60мм	Арт. 00000122843
46	Стояк отопления D20 L=1900мм со стаканом D25 L=60мм	Арт. 00000106469
47	Стояк отопления D25 L=1900мм со стаканом D32 L=60мм	Арт. 00000106470
48	Стояк отопления D32 L=1900мм со стаканом D40 L=60мм	Арт. 00000106471
49	Стояк отопления холостой D20 L=2940 мм переходной	
50	Стояк отопления холостой D25 L=2940 мм переходной	
51	Стояк отопления холостой D32 L=2940 мм переходной	
52	Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D40 правая	
53	Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D40 левая	
54	Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая	
55	Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая	
56	Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D20, D25, D32 правая	
57	Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D20, D25, D32 левая	

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"		ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал	Луцьянова				02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев				02.21			Р	1	64
						Содержание (начало)				
Н.контроль	Петрушин				02.21					
Руч.продукта	Цыбин				02.21					

[illegible]

Согласовано			

Взам инв. N	
-------------	--

п. у дама	

Инв. N подл.	Под


ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Лукьянова			02.21
Проверил		Афанасьев			02.21
Н.контроль		Петрушин			02.21
Руч.продукта		Цыбин			02.21

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

П И К


1 ↓

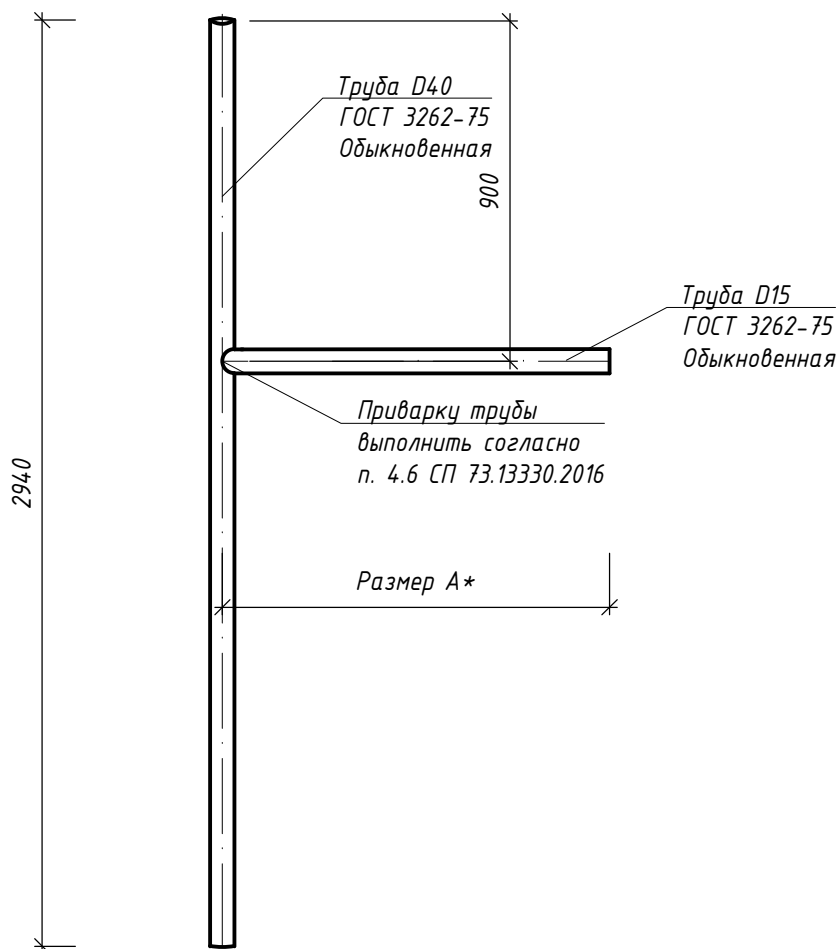


Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разработал		Лукьянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Афанасьев			02.21				Р	З	
Н.контроль		Петрушин			02.21	Подводка прямая D15 на стояке D40 левая (900)			ПИК		
Ручк.продукта		Цыбин			02.21						

Подводка прямая D15 на стояке D40 правая (900)

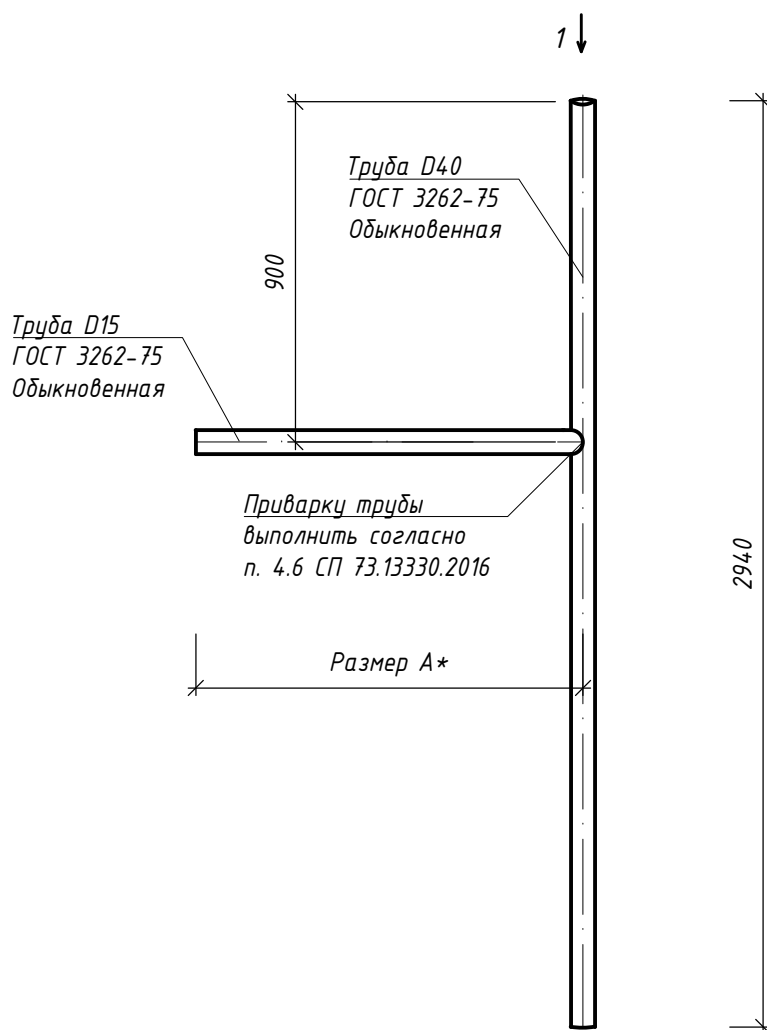

Вид 1

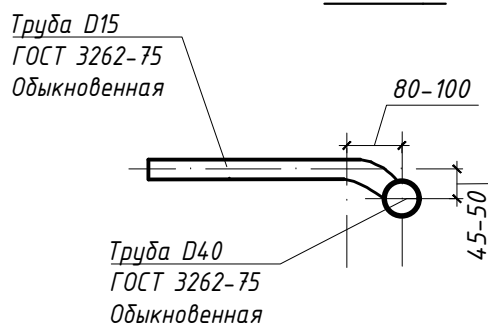

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.


Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукиянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Подводка прямая D15 на стояке D40 правая (900)		
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21	<div>ПИК</div>		

Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					

Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая (900)

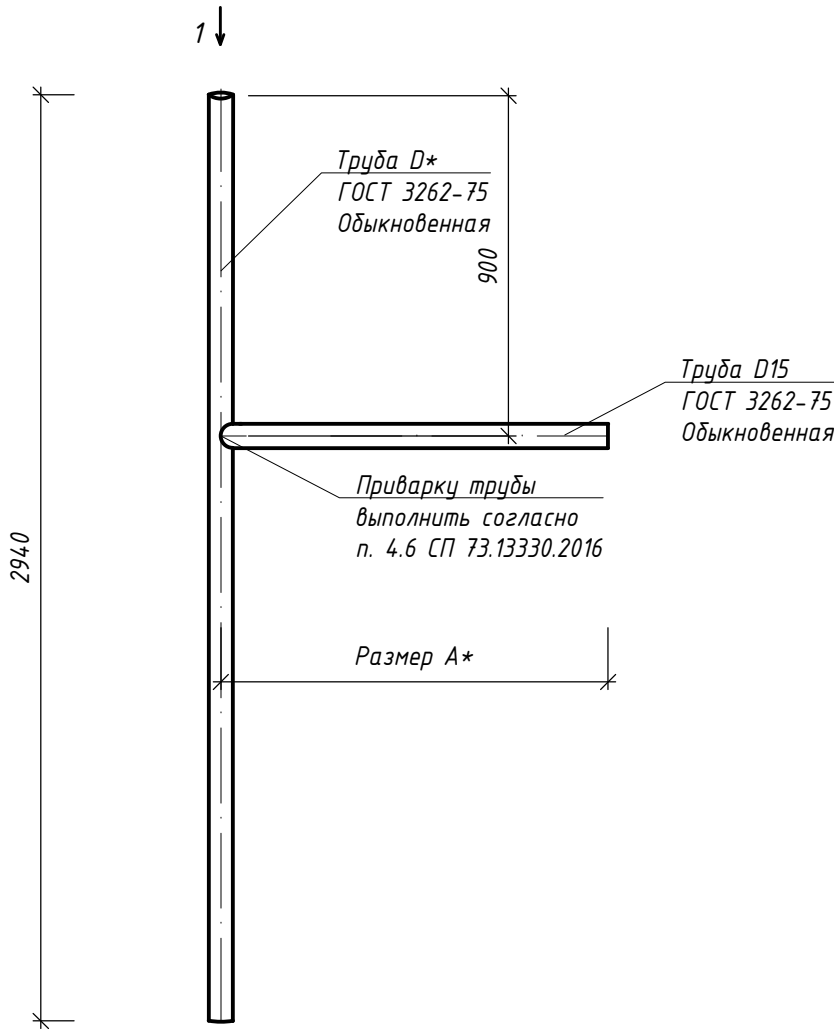

Вид 1

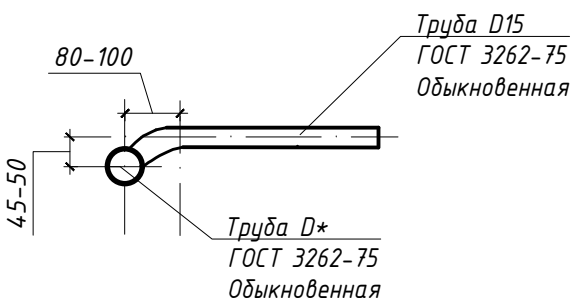


*А, D – смотреть таблицу поэтажных размеров.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано			

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Альбом заготовок для монтажа систем отопления					
Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая (900)					
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21
<div> <div>Стадия</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> <div> <div>Р</div> <div>5</div> <div></div> </div> <div> <div>ПИК</div> </div>					

Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая (900)

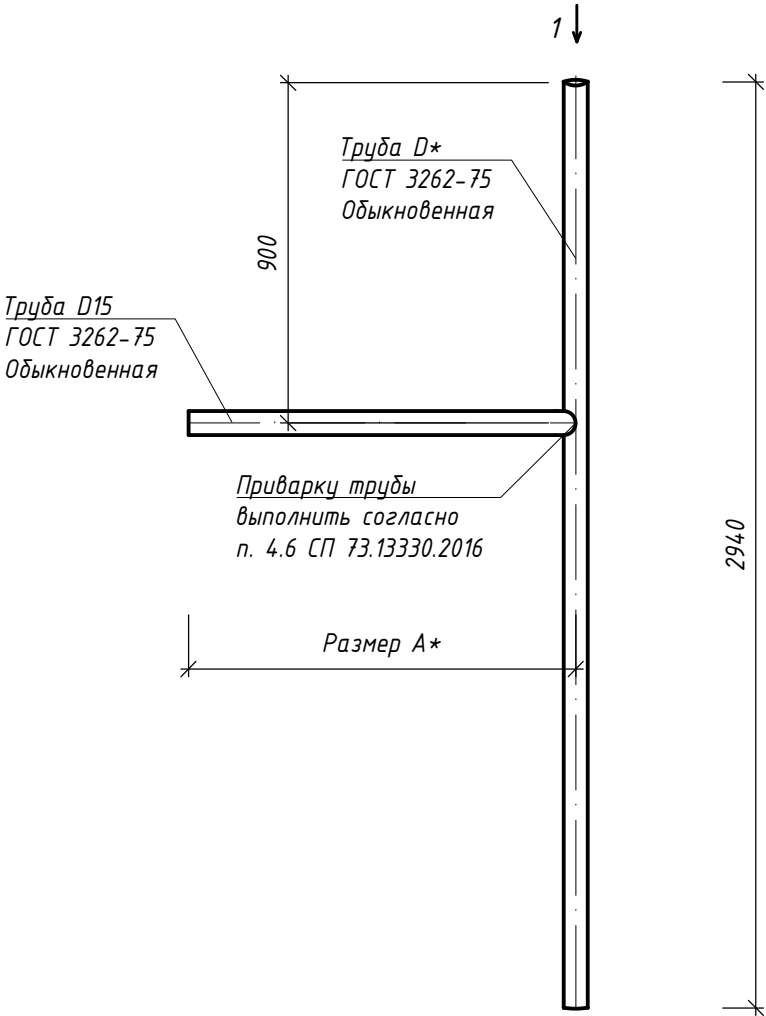


Вид 1

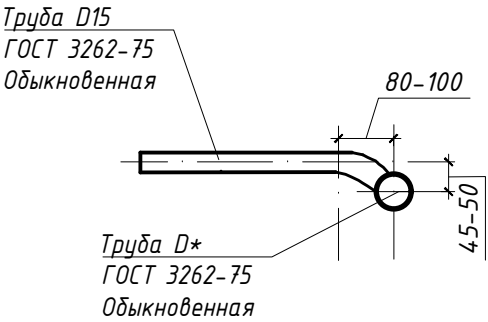


*А, D – смотреть таблицу поэтажных размеров.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано												
Взам инв. N												
Подп. и дата												
Инв. N подл.												
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК						
Разработал	Лукиянова			02.21		Альбом заготовок для монтажа систем отопления			Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Афанасьев			02.21					Р	6		
Н.контроль						Петрушин	02.21	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая (900)			ПИК	
Рцк.продукта						Цыбин	02.21					

Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 левая (900)

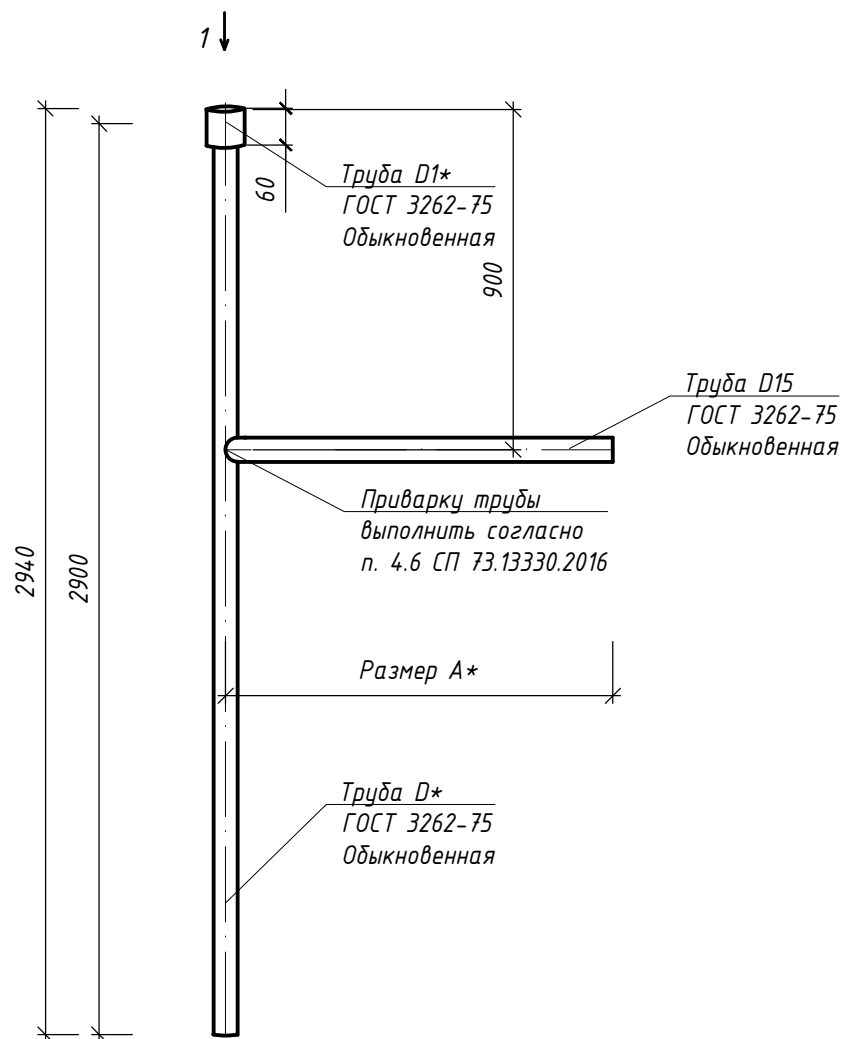


Вид 1

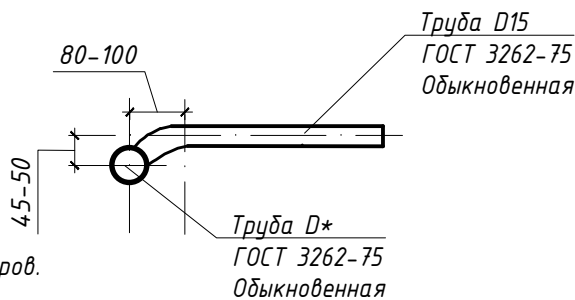


*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров.
D1 - на один диаметр больше размера D.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано								
Взам инв. N								
Подп. и дата								
Инв. N подл.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукьянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21			
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21			
						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		

Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 правая (900)

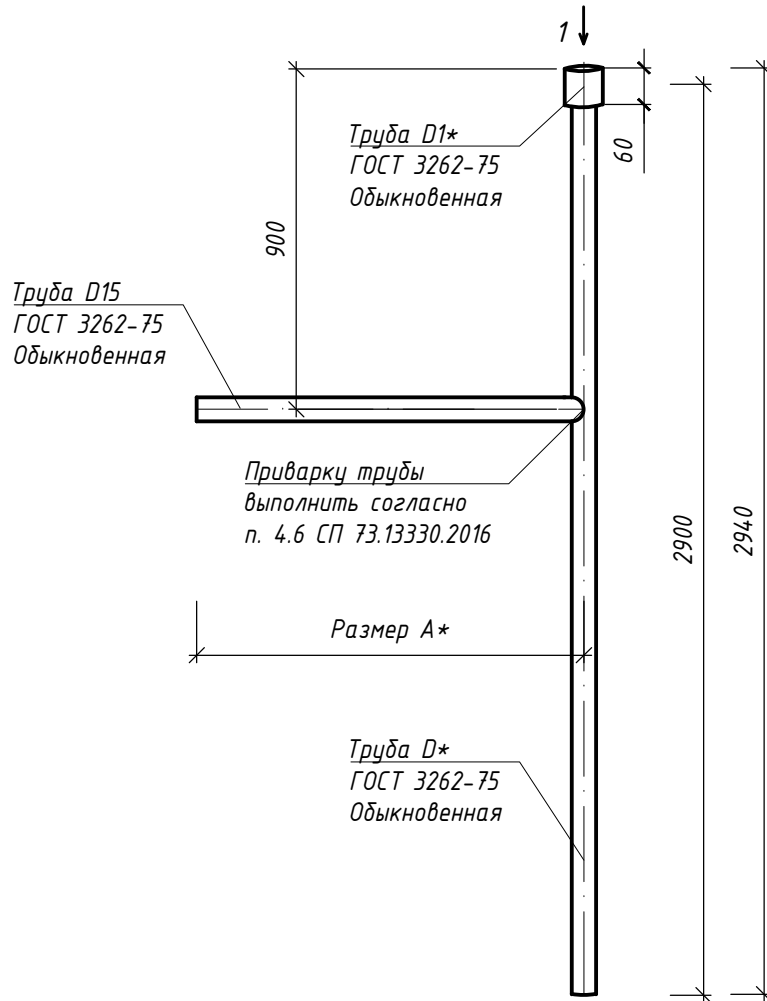

Вид 1

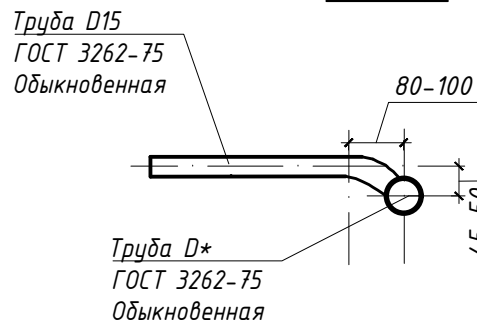

*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров.

D1 - на один диаметр больше размера D.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления


Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Подводка прямая D15
на стояке D20, D25, D32 правая (900)

ПИК


Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					

Bud 1



Подводка двойная угловая D15 на стояке D40 правая

Вид 1

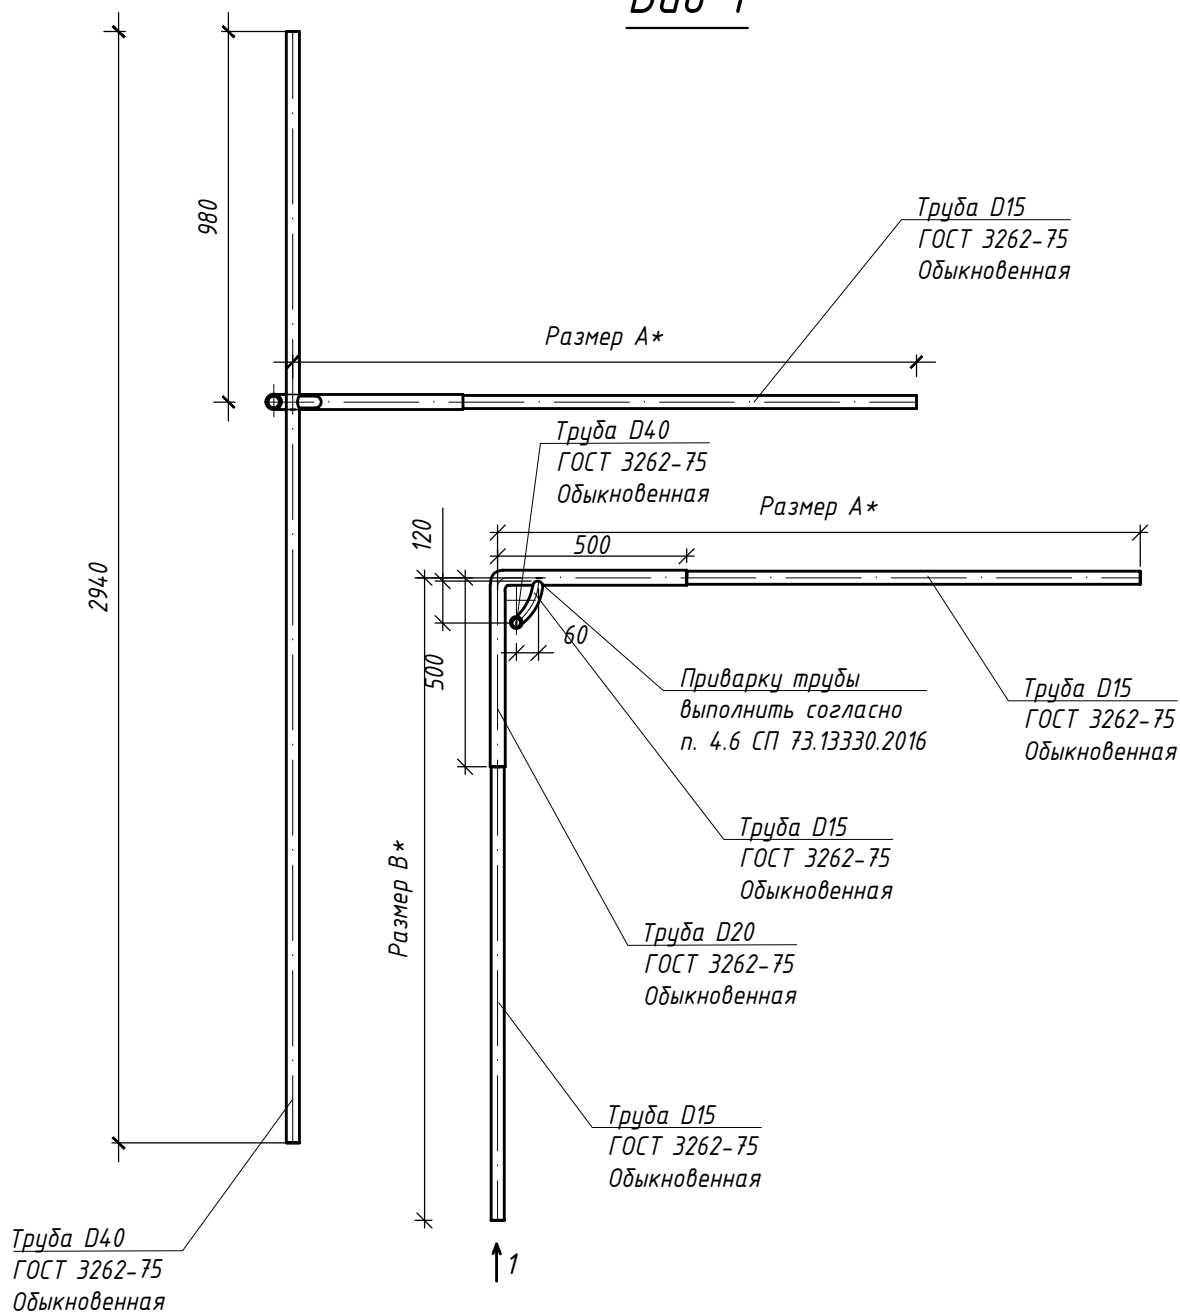

*А, В - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано		Взам инв. N	Подп. и дата	Инв. N подл.


Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукиянова				02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист
Проверил	Афанасьев				02.21		Р	10
Н.контроль	Петрушин				02.21	Подводка двойная угловая D15 на стояке D40 правая		
Рук.продукта	Цыбин				02.21			

Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 левая

Вид 1

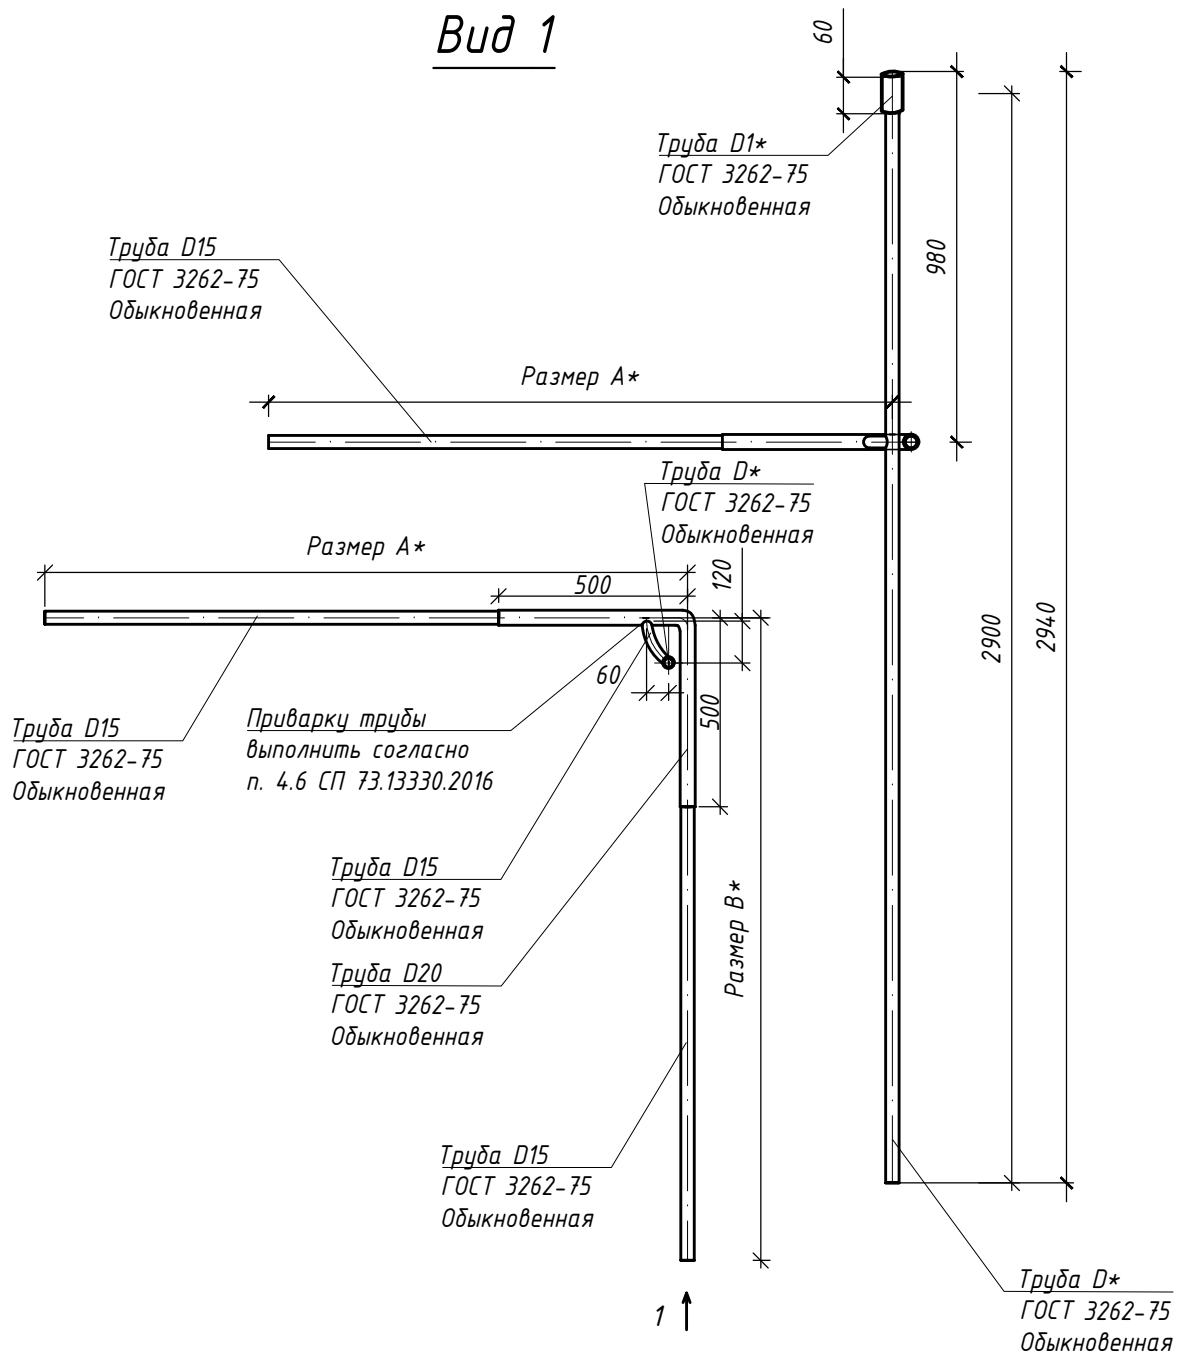

*А, В, D – смотреть таблицу поэтажных размеров.

D1 – на один диаметр больше размера D.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.


Согласовано	

Взам инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21
Альбом заготовок для монтажа систем отопления					
Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 левая					
<div> <div>Стадия</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> <div> <div>Р</div> <div>11</div> <div></div> </div>					
<div> <div>ПИК</div> </div>					

Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 правая

Вид 1

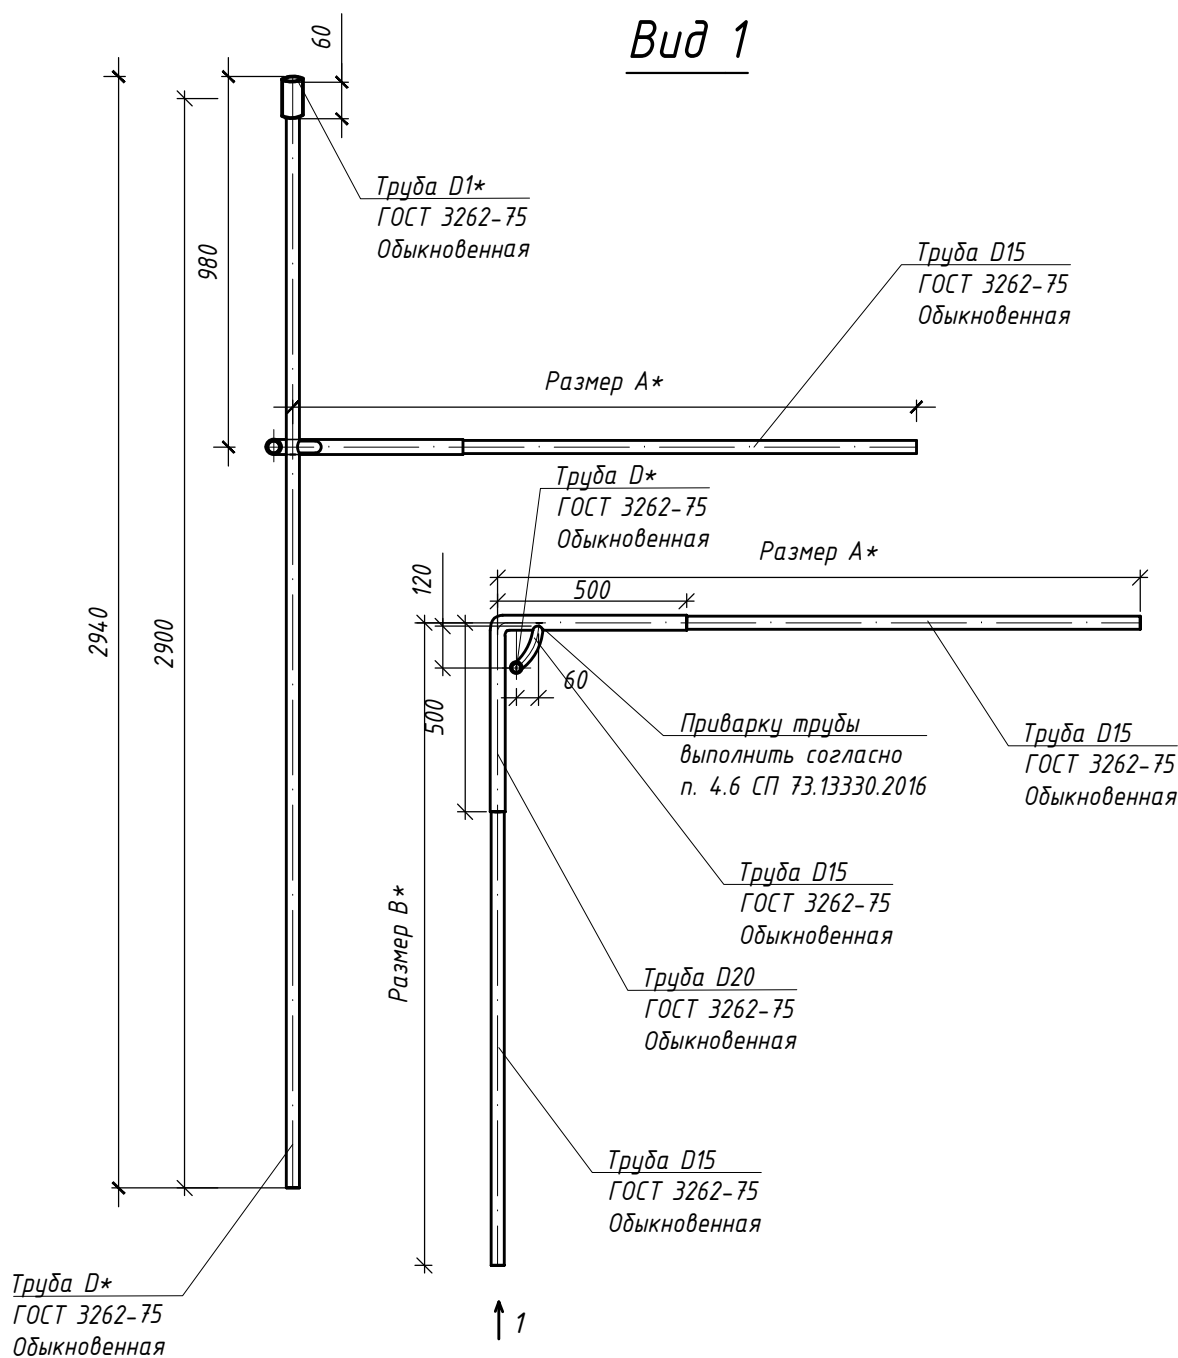

*А, В, D – смотреть таблицу поэтажных размеров.

D1 – на один диаметр больше размера D.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукиянова				02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Проверил	Афанасьев				02.21			
Н.контроль	Петрушин				02.21	Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 правая		
Рук.продукта	Цыбин				02.21			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	12	

ПИК

Согласовано	

Взам инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.


Подводка D15 для последних этажей левая

1 ↓

Размер А*

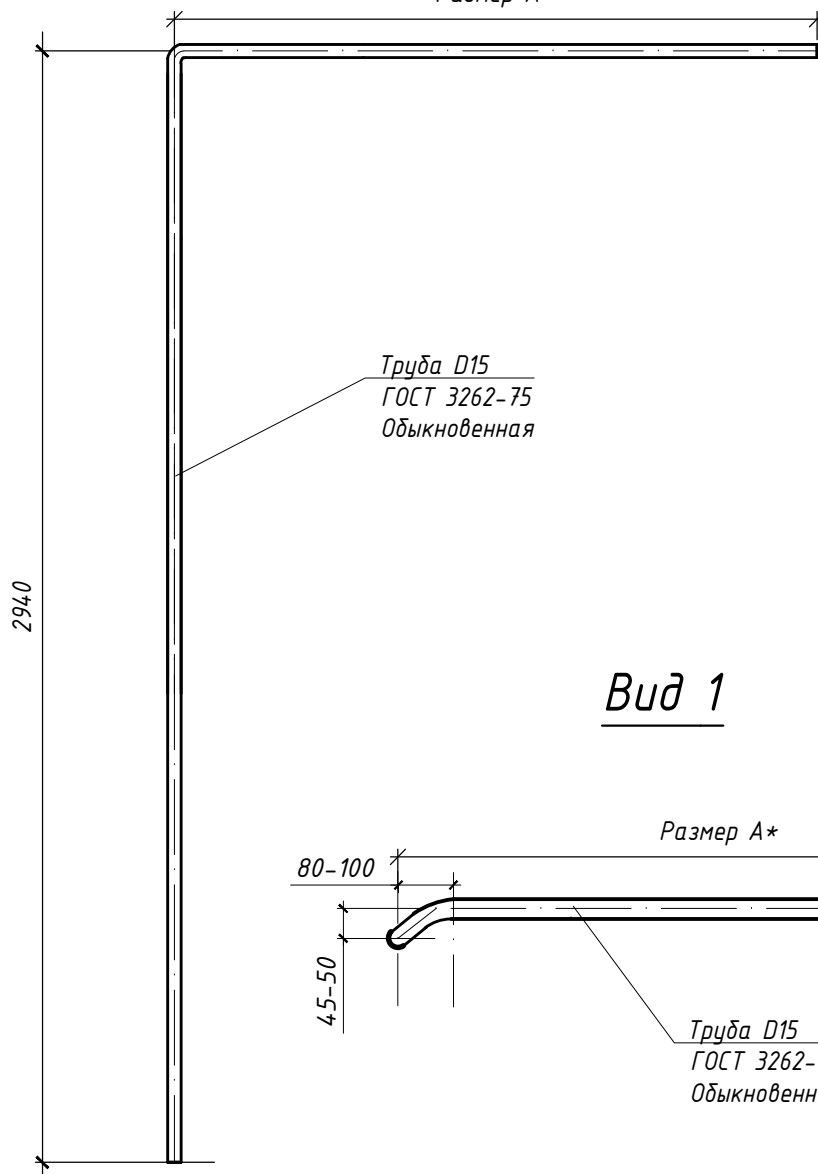

Вид 1

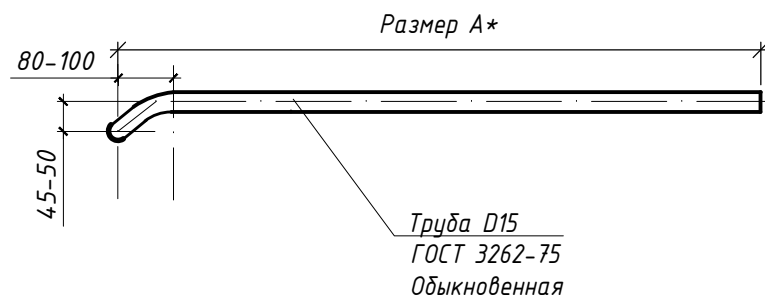

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано											
Взам инв. N											
Подп. и дата											
Инв. N подл.											
Изм.						Кол.уч.					
Лист						№ док.					
Подпись						Дата					
Разработал						Лукьянова					
Проверил						Афанасьев					
Н.контроль						Петрушин					
Рцк.продукта						Цыбин					
Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"						ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК					
Альбом заготовок						для монтажа систем отопления					
Стадия						Лист					
Р						13					
Подводка D15						для последних этажей левая					
ПИК											

1 ↓

Technical drawing of a corner post (Вид 1) showing dimensions and material specifications.

Вид 1

Размер А*

Труба D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

80-100

45-50

2940

Труба D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

Bud 1

Размер A*


Труба D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

80-100



45-50

Для подключения отопительных приборов подводы обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК


						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукьянова		02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев		02.21			Р	14	
Н.контроль	Петрушин		02.21	Подводка D15 для последних этажей правая				
Рук.продукта	Цыбин		02.21					

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		

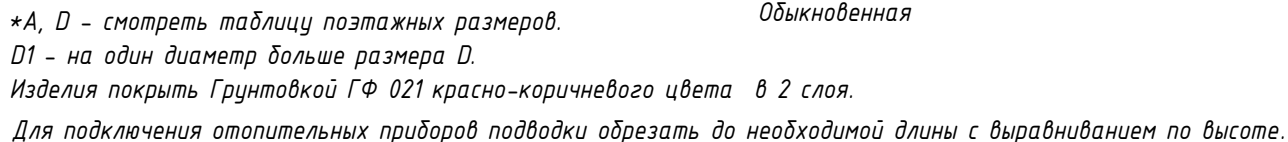


Формат А4 210 x 297

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		




210 x 297


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		

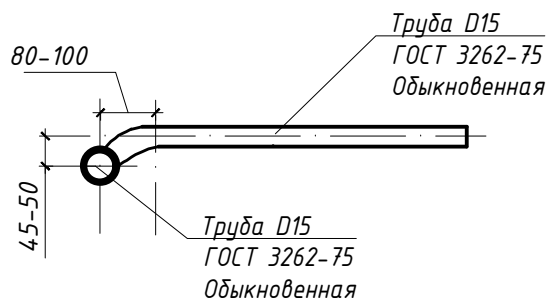


Для подключения отопительных приборов подводы обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукьянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев			02.21		Р	17	
Н.контроль	Петрушин			02.21	Подводка прямая D15 на стояке D15 левая			
Ручк.продукта	Цыбин			02.21				

Подводка прямая D15 на стояке D15 правая

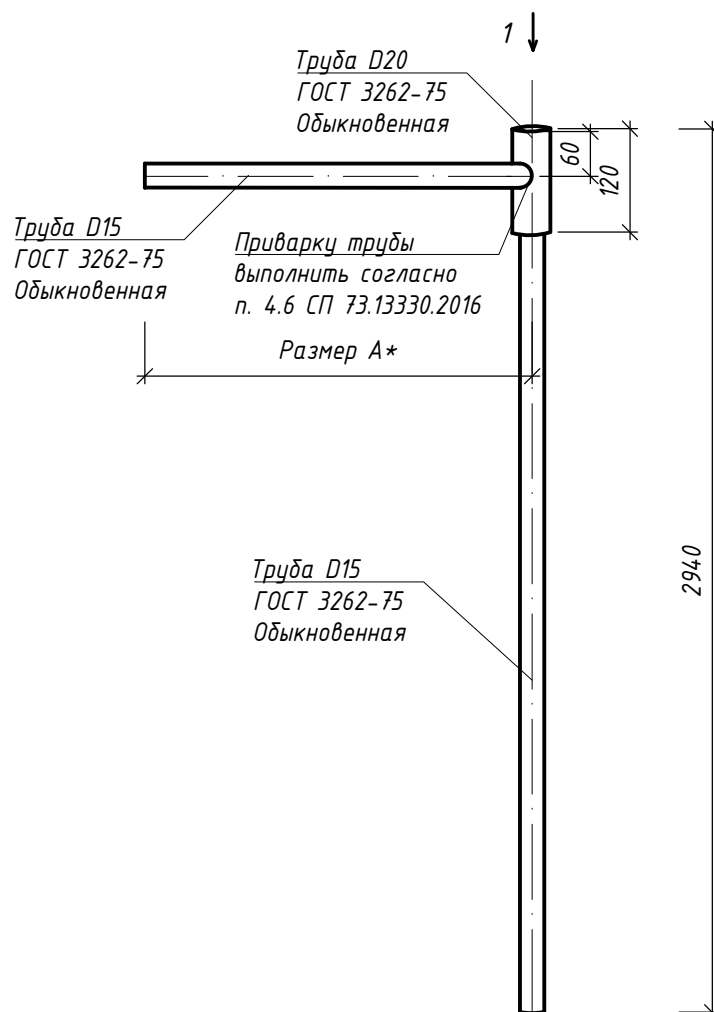

Вид 1

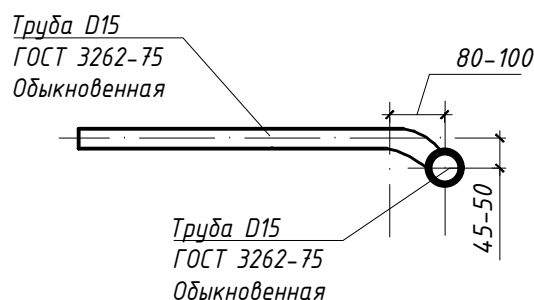

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукиянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев			02.21		Р	18	
Н.контроль	Петрушин			02.21	Подводка прямая D15 на стояке D15 правая	ПИК		
Рук.продукта	Цыбин			02.21				

Согласовано					

Взам инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.


Приварку трубы
выполнить согласно
п. 4.6 СП 73.13330.2016

Инв. N подл.

Для подключения отопительных приборов подводы обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

П И К


Подводка D15 без изгиба
для последних этажей

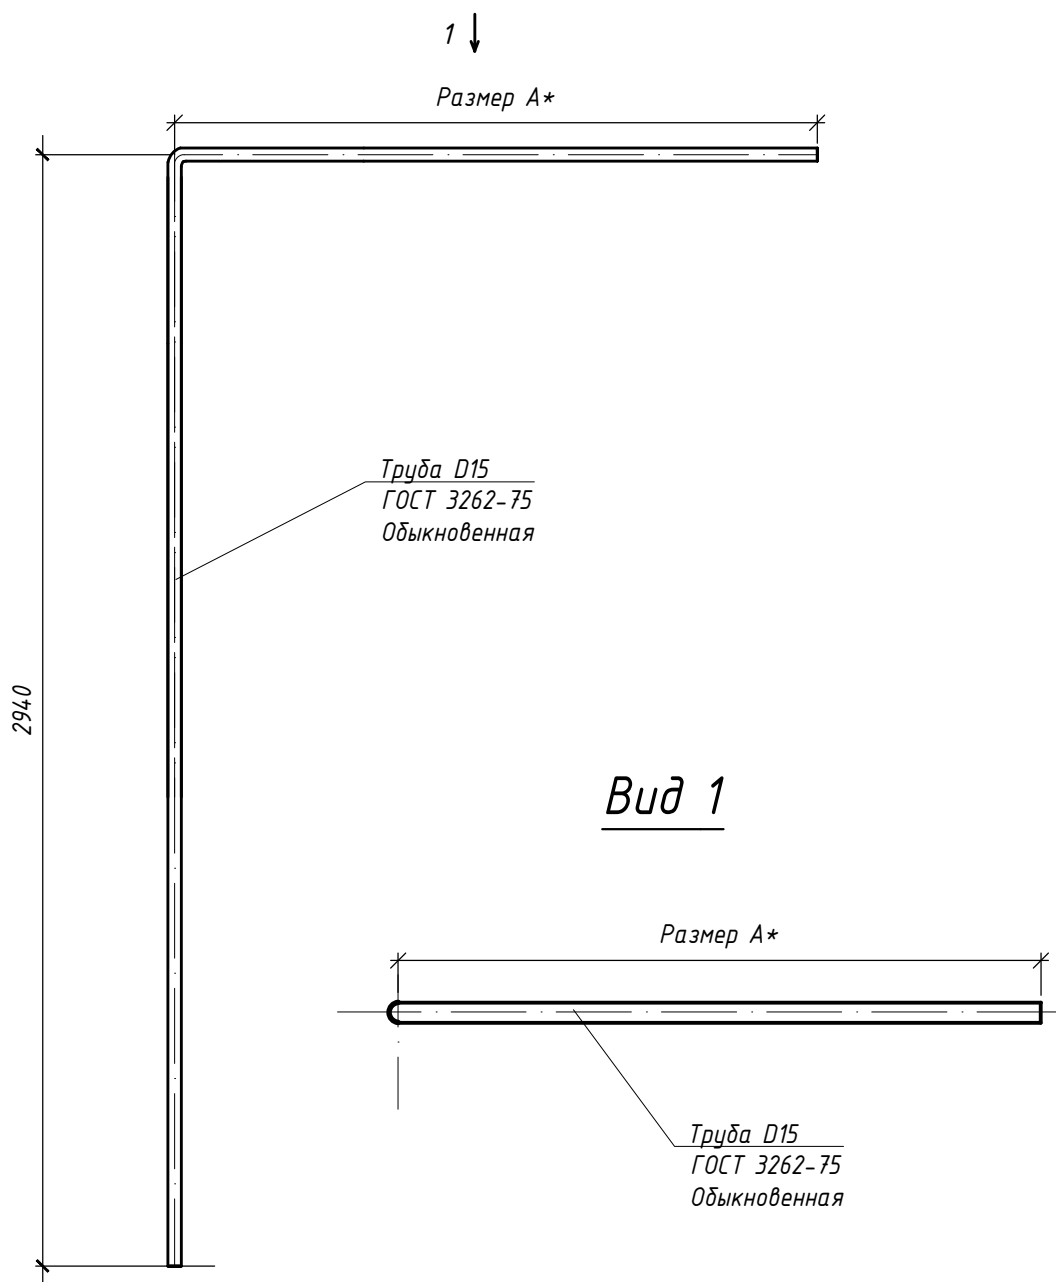

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК			
Взам инв. N									
Подп. и дата									
Инв. N подл.									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лукьянова				02.21		Р	20	
Проверил	Афанасьев				02.21	Подводка D15 без изгиба для последних этажей	ПИК		
Н.контроль	Петрушин				02.21				
Рук.продукта	Цыбин				02.21				


Труда D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

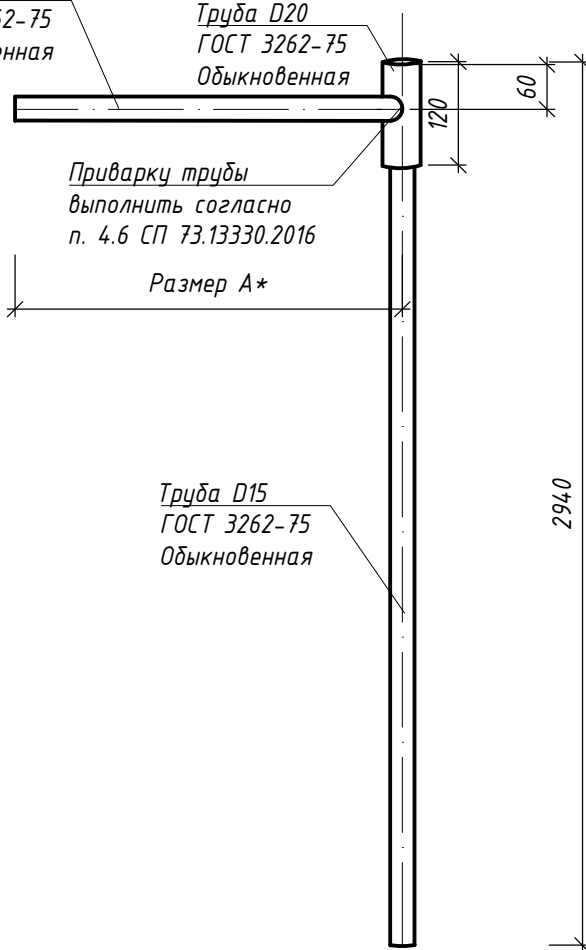


*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводы обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукьянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев			02.21		Р	21	
Н.контроль	Петрушин			02.21	Подводка прямая D15 на стойке D15			
Рук.продукта	Цыбин			02.21				


Подводка с изгибом D15 на стояке D15 левая

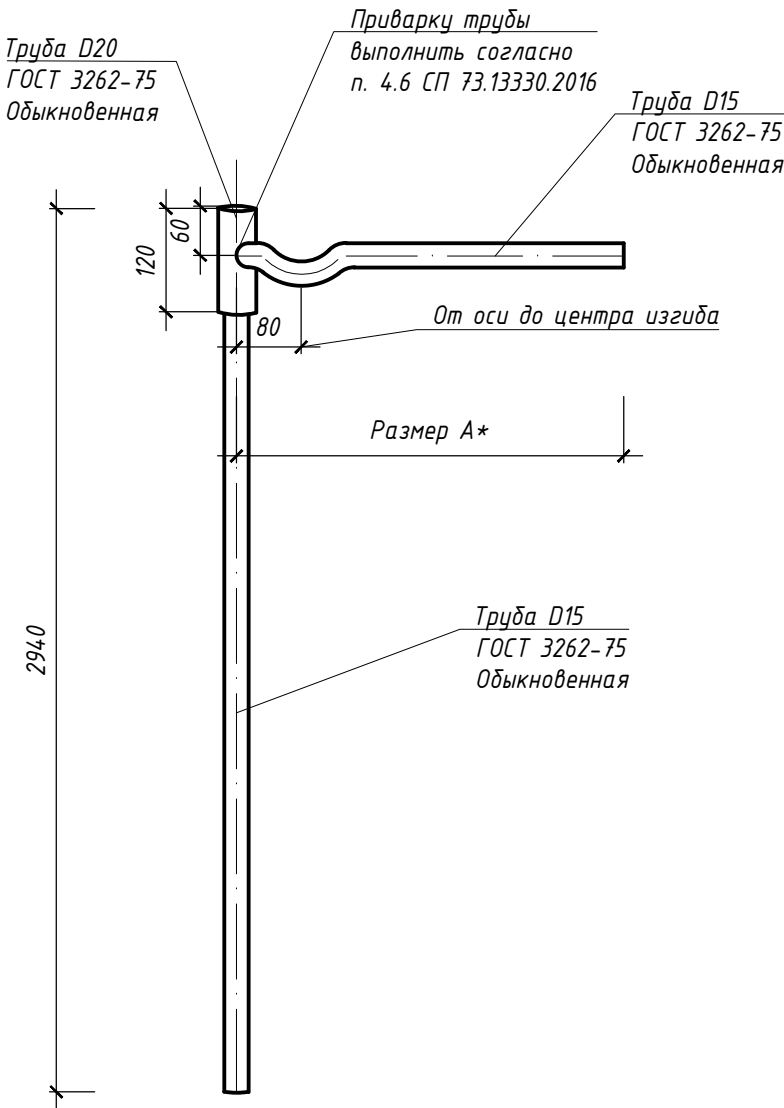

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано						Взам инв. N						Подп. и дата						Инв. N подл.					


Подводка с изгибом D15 на стояке D15 правая

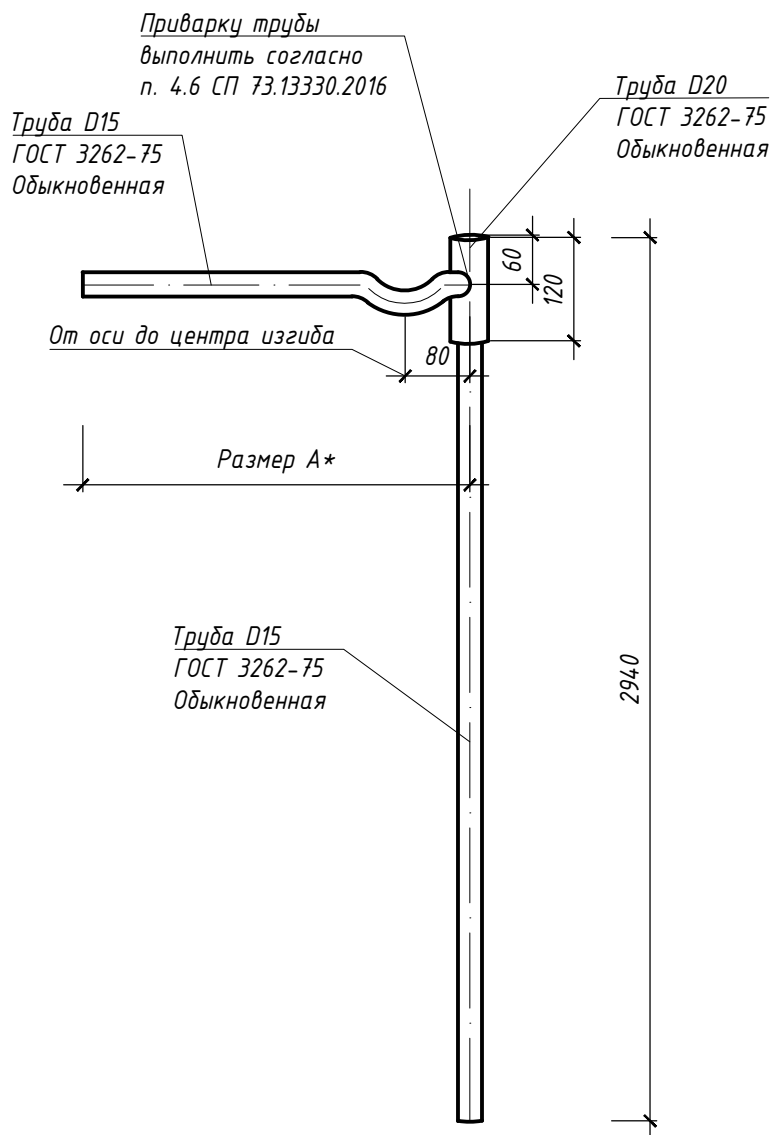

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано								
Взам инв. N								
Подп. и дата								
Инв. N подл.								
Изм.								
Кол.уч.								
Лист								
№ док.								
Подпись								
Дата								
Разработал						Альбом заготовок		
Проверил						для монтажа систем отопления		
						Стадия		
						Лист		
						Листов		
Н.контроль						Р		
Руч.продукта						23		
Петрушин						ПИК		
Цыбин								
02.21								
02.21								
Подводка с изгибом D15 на стояке D15 правая								

Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 левая

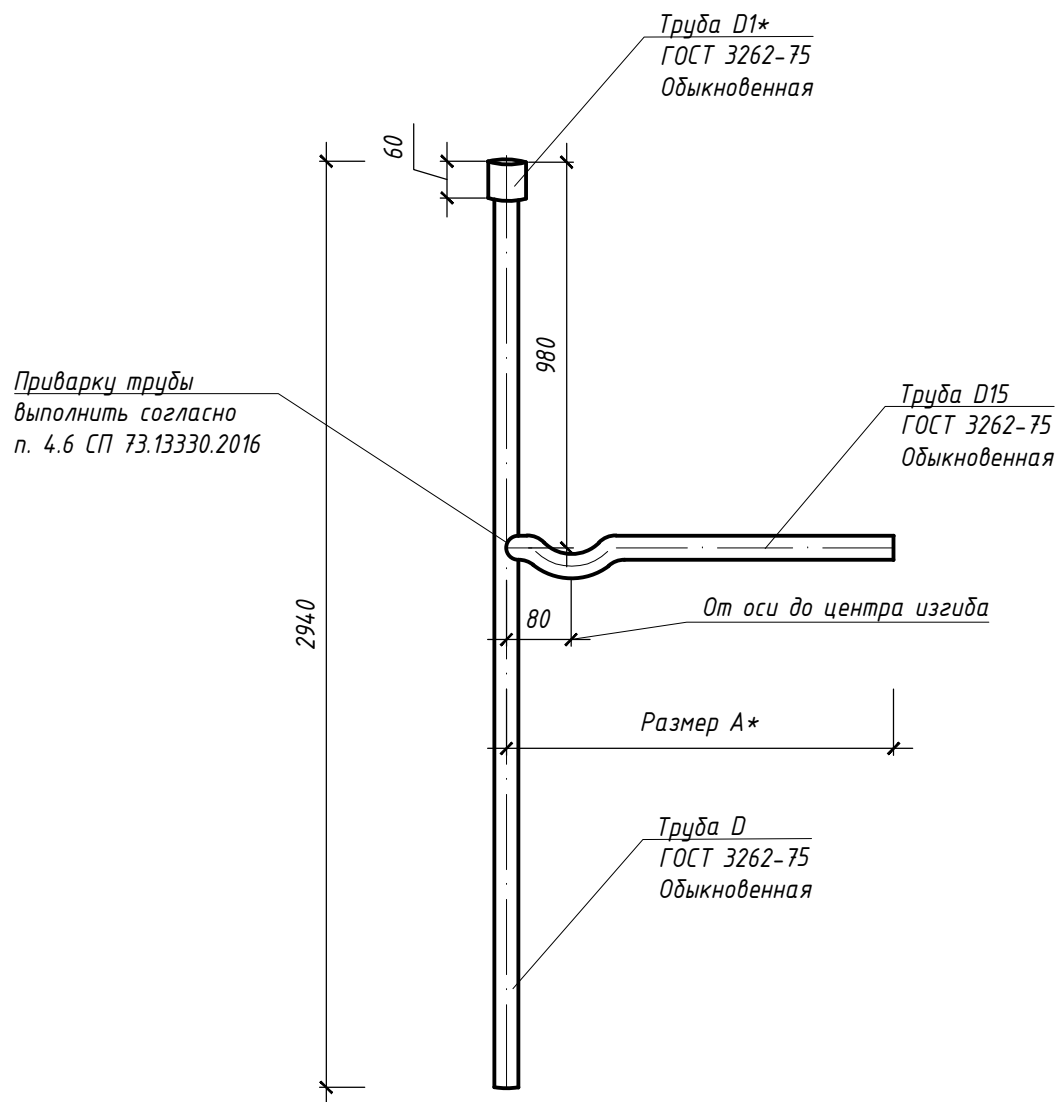

*A, D - смотреть таблицу поэтажных размеров.

D1 - на один диаметр больше размера D.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.


Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукьянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Альбом заготовок для монтажа систем отопления					
Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 левая					
<div> <div> <div>Стадия</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> </div> <div> <div>Р</div> <div>24</div> <div></div> </div> </div>					
<div> <div>Н.контроль</div> <div>Петрушин</div> <div>02.21</div> </div>					
<div> <div>Рук.продукта</div> <div>Цыбин</div> <div>02.21</div> </div>					

ПИК

Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 правая

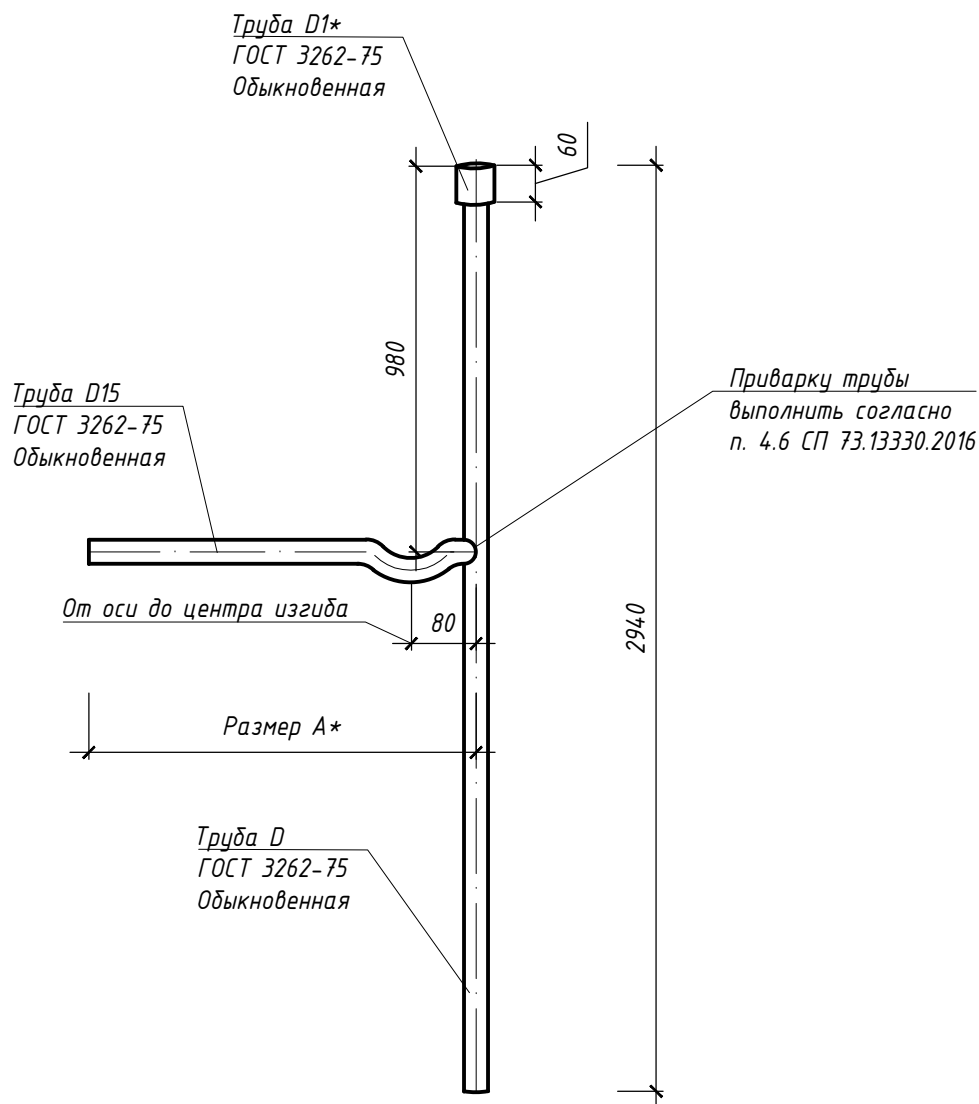

*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров.


D1 - на один диаметр больше размера D.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукьянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев			02.21		Р	25	
Н.контроль	Петрушин			02.21	Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 правая			
Рук.продукта	Цыбин			02.21				

ПИК

Согласовано					


Взам инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Подводка NEW D15 для последних этажей
левая

↓ 1

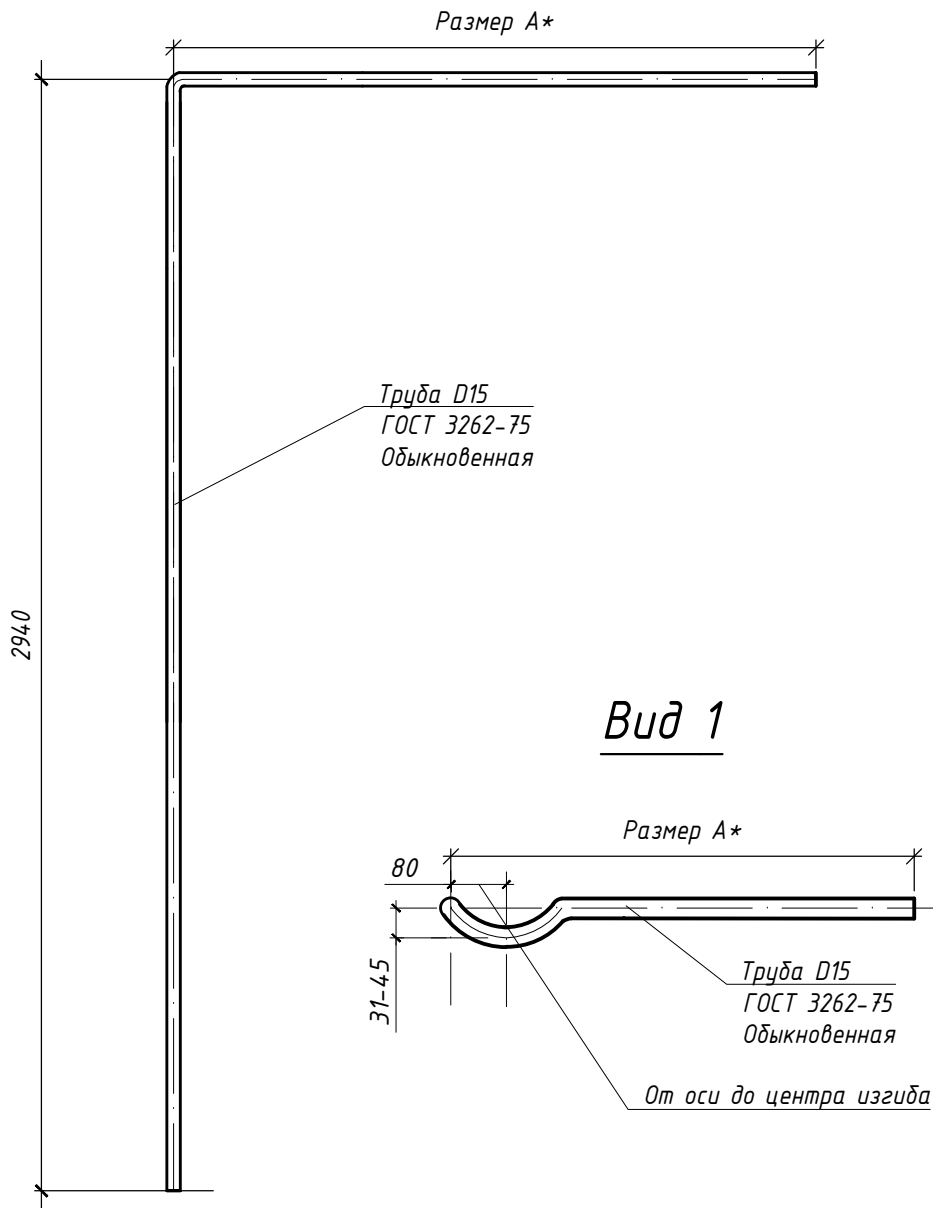


*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано		Взам инв. N		Подп. и дата		Инв. N подл.	

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"						ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукьянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Подводка NEW D15 для последних этажей левая		
Н.контроль	Петрушин				02.21	ПИК		
Рук.продукта	Цыбин				02.21			

Подводка NEW D15 для последних этажей
правая

1 ↓

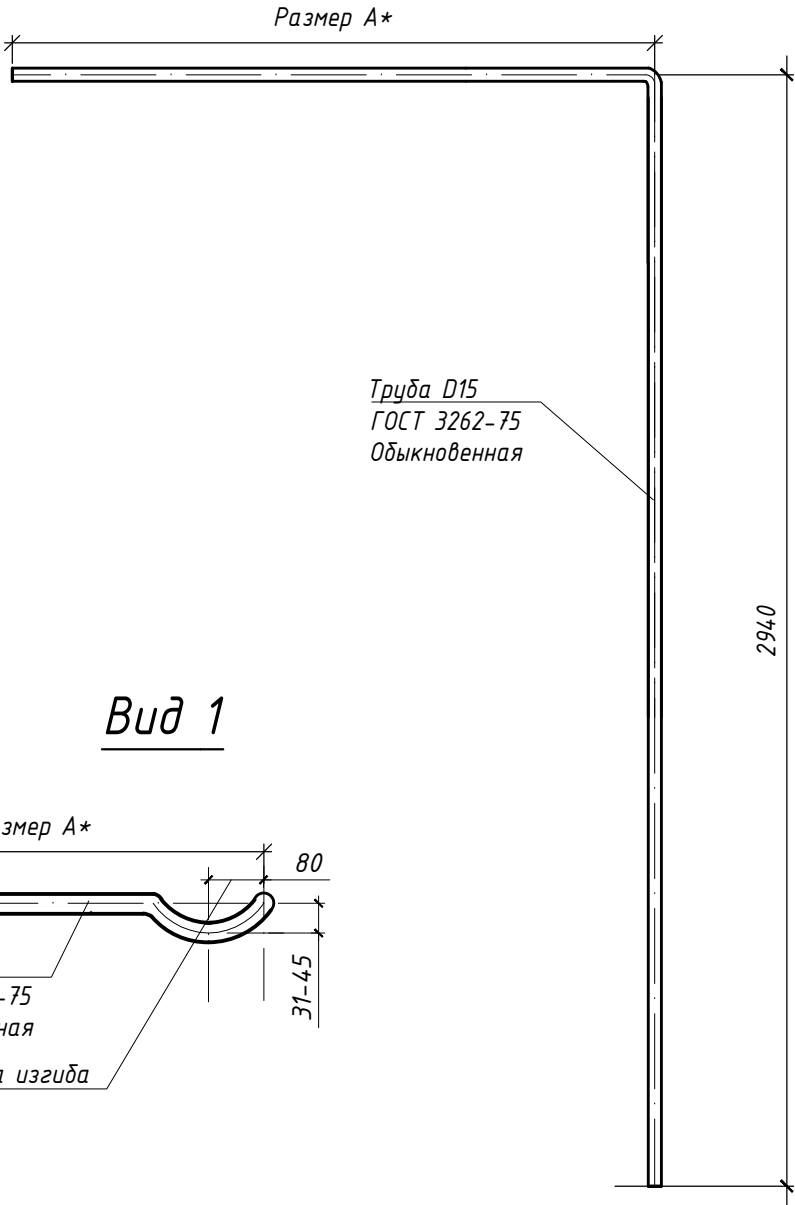


Согласовано									
Взам инв. N									
Подп. и дата									
Инв. N подл.									

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров.
Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.
Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"						ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукьянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Подводка NEW D15 для последних этажей правая		
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21	П И К		


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		



Формат А4 210 x 297

Подводка двойная угловая D15 на стояке D15 левая

Вид 1

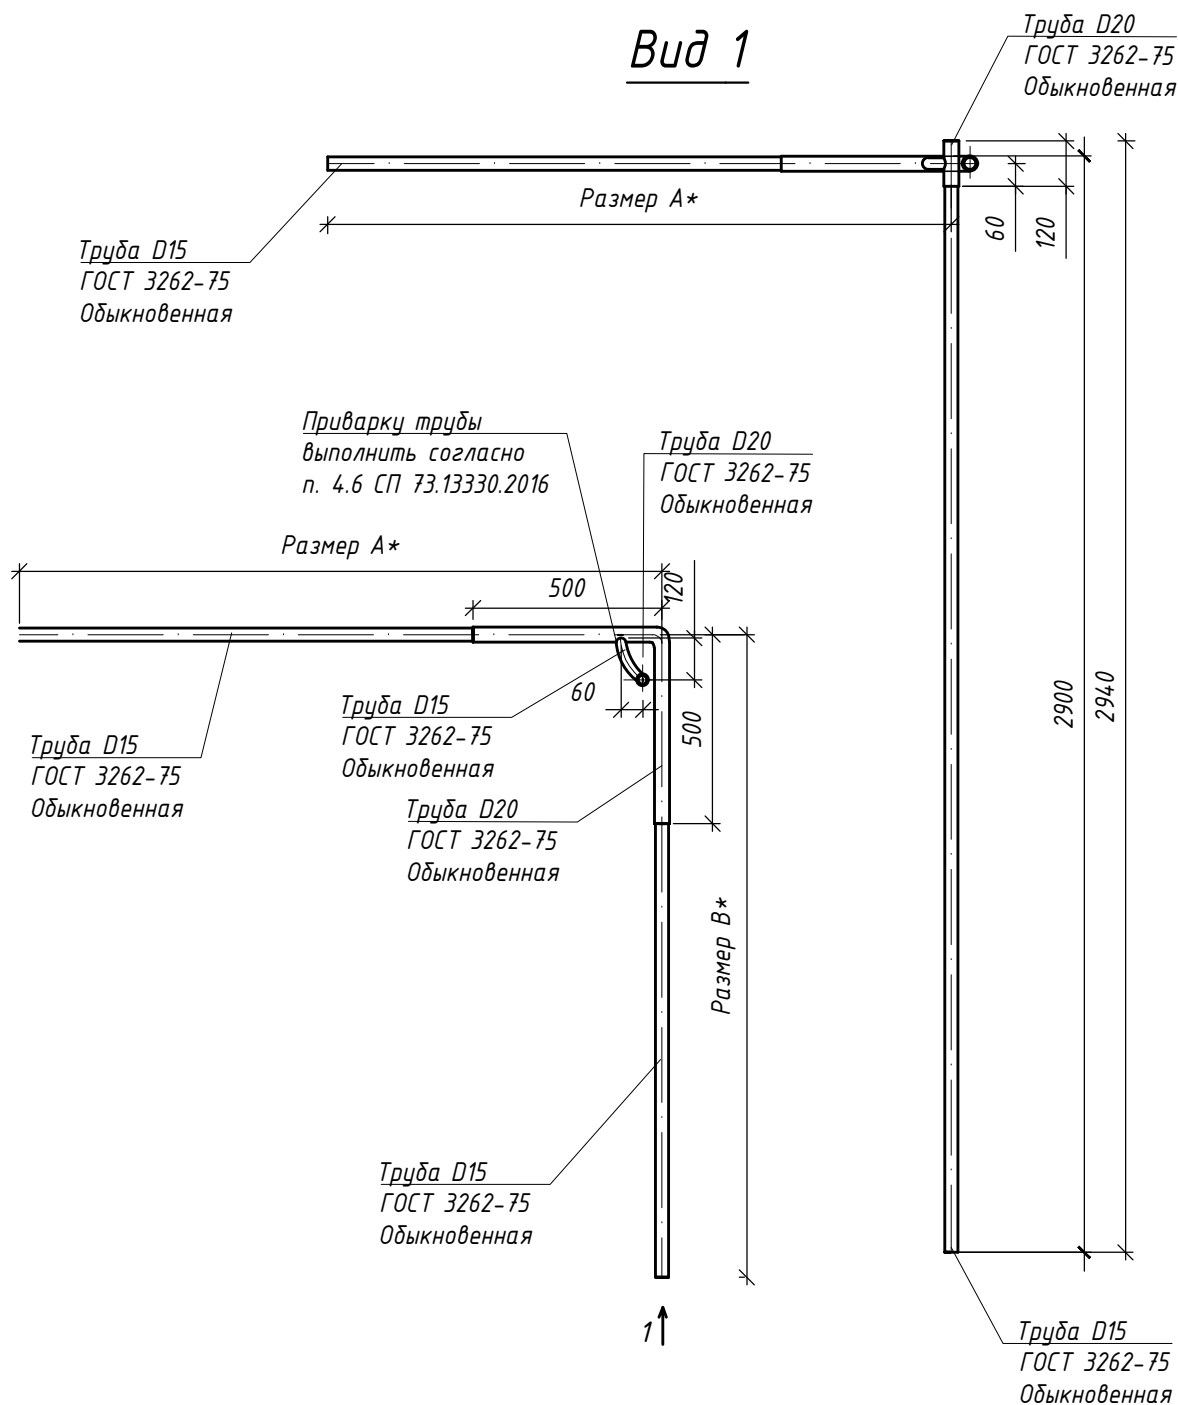

*А, В - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	29	

Подводка двойная угловая D15 на стояке D15
левая

ПИК


Согласовано

Взам инв. N

Подп. и дата


Инв. N подл.

Bud 1



Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая

Вид 1

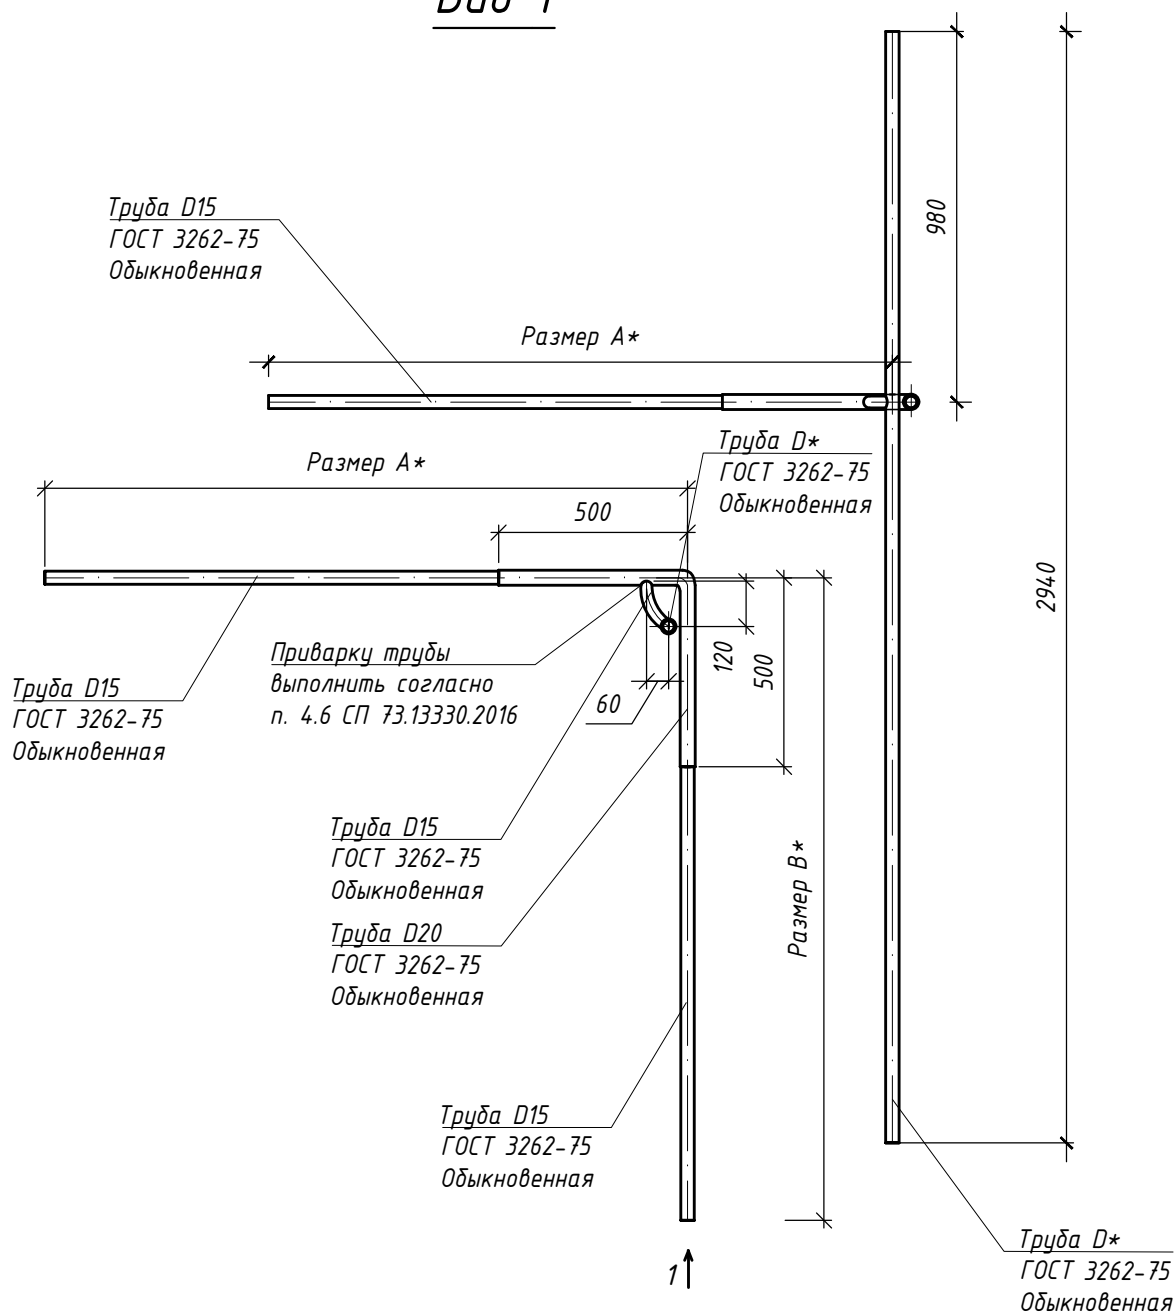

*А, В, D – смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"


ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукиянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая		
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21	<div>ПИК</div>		

Стадия	Лист	Листов
Р	31	

Подводка двойная угловая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая

Вид 1

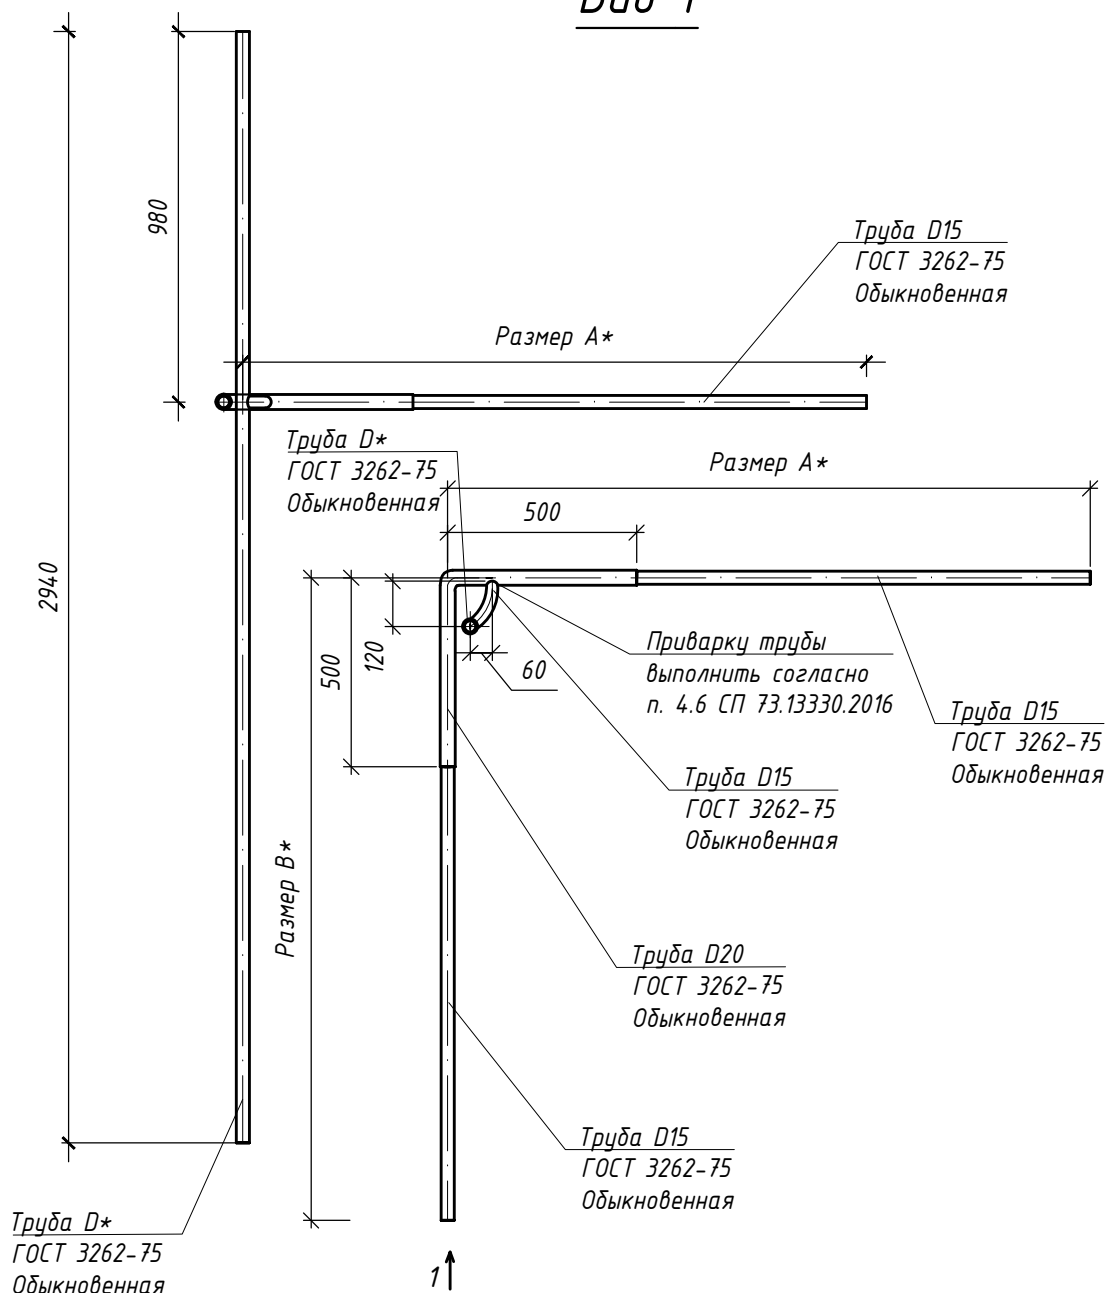

*А, В, D – смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	32	

Подводка двойная угловая D15
на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая

ПИК

Согласовано

Взам инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная)

Труба D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

Размер А*

Приварку трубы
выполнить согласно
п. 4.6 СП 73.13330.2016

900

2940

Труба D*
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лукиянова			02.21
Проверил		Афанасьев			02.21
Н.контроль		Петрушин			02.21
Рук.продукта		Цыбин			02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	33	

Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32
(переходная)

ПИК

Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая

Приварку трубы
выполнить согласно
п. 4.6 СП 73.13330.2016

Труба D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

От оси до центра изгиба

Размер А*

Труба D*
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Разработал	Лукьянова		02.21
Проверил	Афанасьев		02.21
Н.контроль	Петрушин		02.21
Рцк.продукта	Цыбин		02.21


Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	34	

Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25,
D32 (переходная) левая

ПИК

Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая

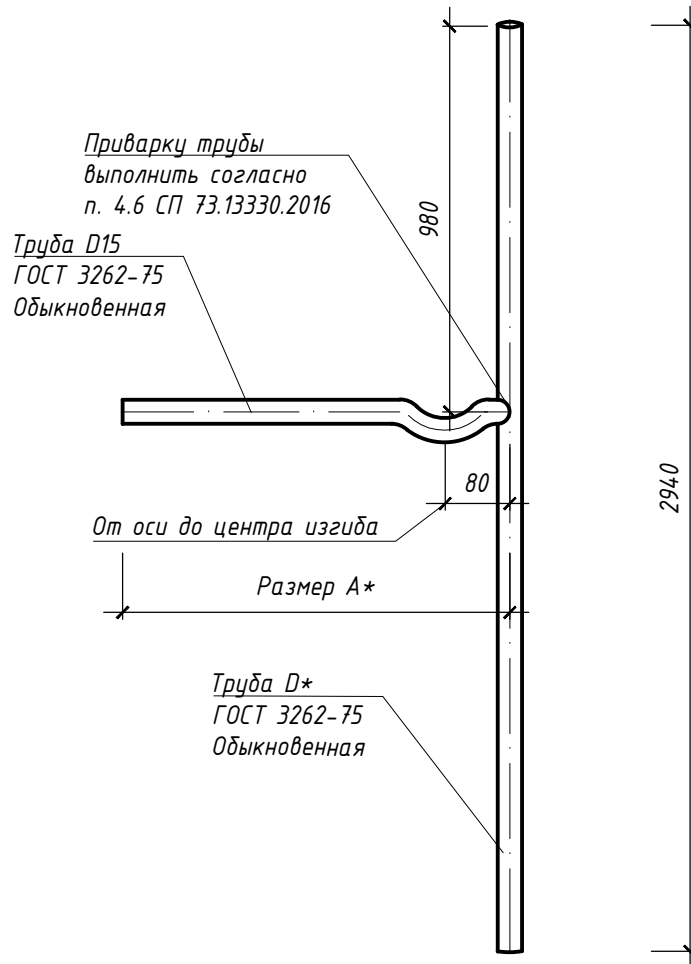

*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Согласовано	


Взам инв. N

Подп. и дата


Инв. N подл.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукьянова		02.21		
Проверил	Афанасьев		02.21		
Н.контроль	Петрушин		02.21		
Рук.продукта	Цыбин		02.21		
Альбом заготовок для монтажа систем отопления					
Подводка с изгибом D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая					
<div> <div>Стадия</div> <div>Р</div> </div> <div> <div>Лист</div> <div>35</div> </div> <div> <div>Листов</div> <div></div> </div>					
<div> <div>ПИК</div> </div>					

Подводка прямая D15 на стояке D40 левая

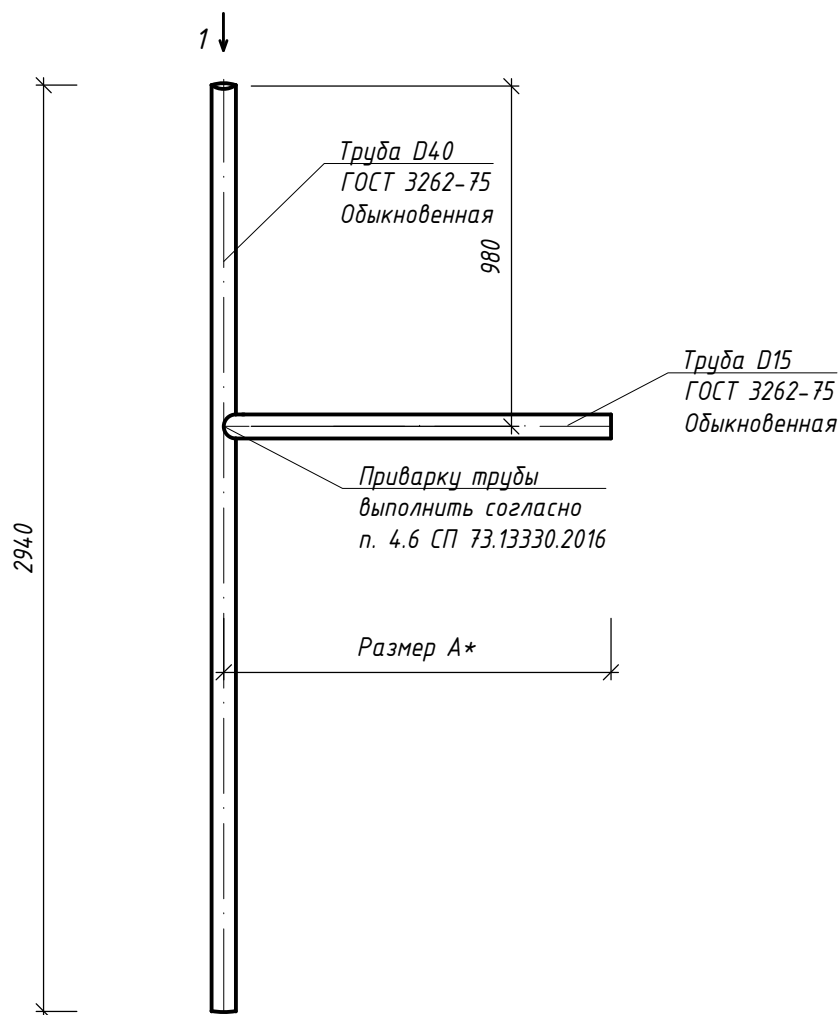

Вид 1

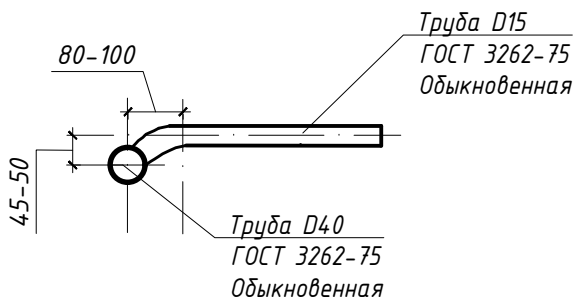

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров


Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.


Согласовано											
Взам инв. N											
Подп. и дата											
Инв. N подл.											

</

Подводка прямая D15 на стояке D40 правая

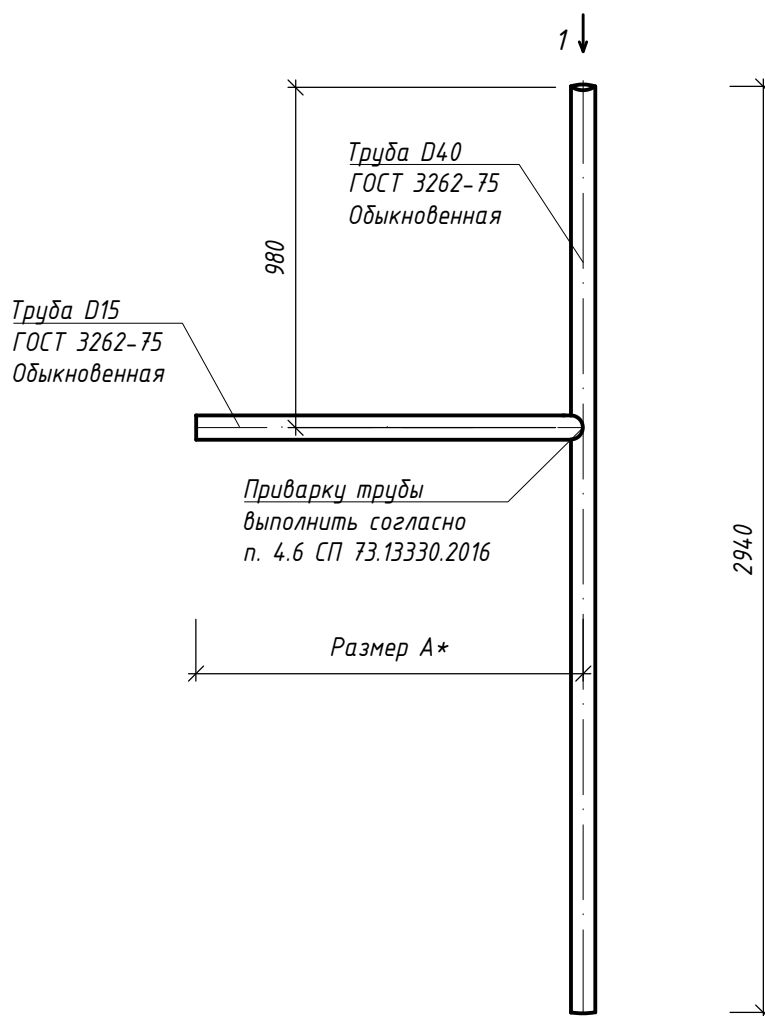

Вид 1

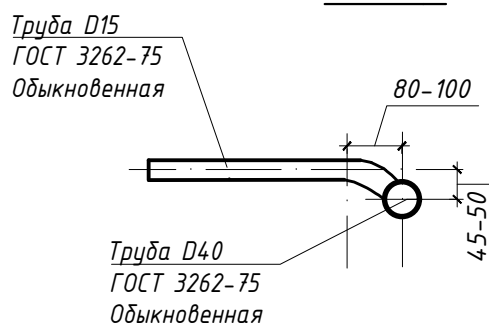

*А - смотреть таблицу поэтажных размеров


Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.


Согласовано									
Взам инв. N									
Подп. и дата									
Инв. N подл.									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК			
Разработал	Лукьянова			02.21		Альбом заготовок для монтажа систем отопления			
Проверил	Афанасьев			02.21					
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	37		
Н.контроль Петрушин 02.21						Подводка прямая D15 на стояке D40 правая			
Рук.продукта Цыбин 02.21									



Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая

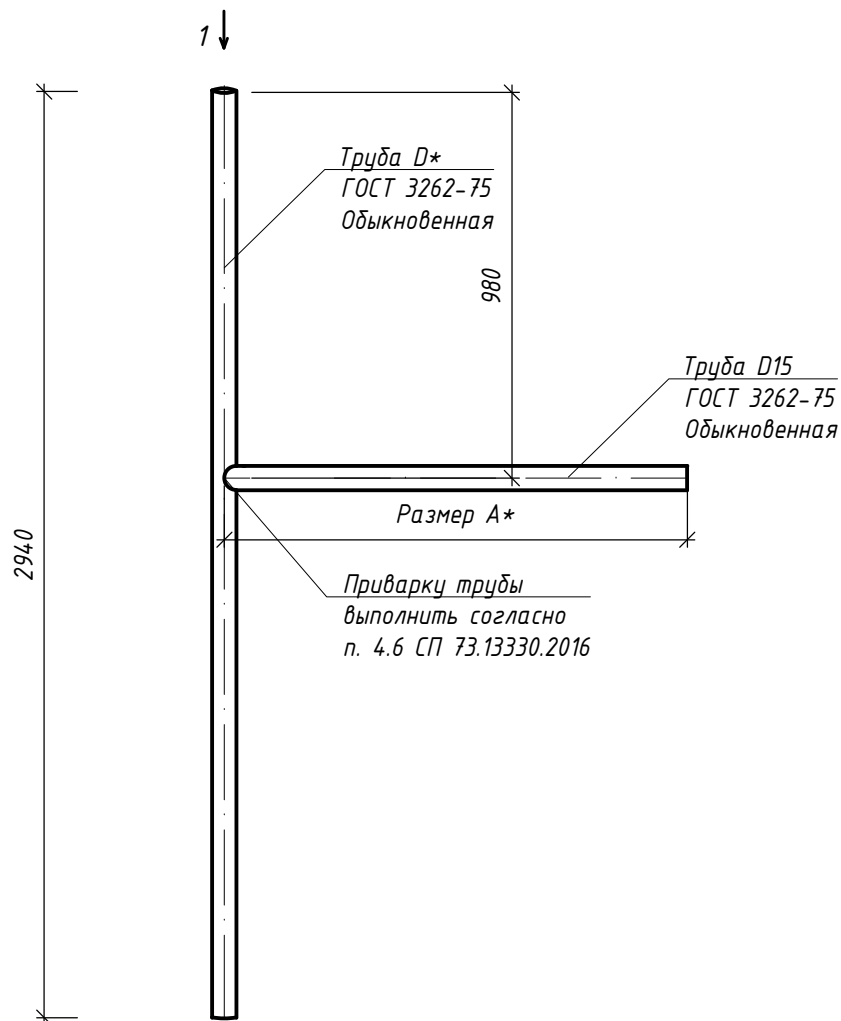

Вид 1

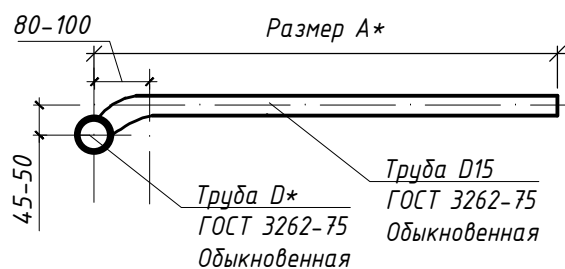

*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления


Стадия	Лист	Листов
Р	38	

Подводка прямая D15
на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая


ПИК

Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					

Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая

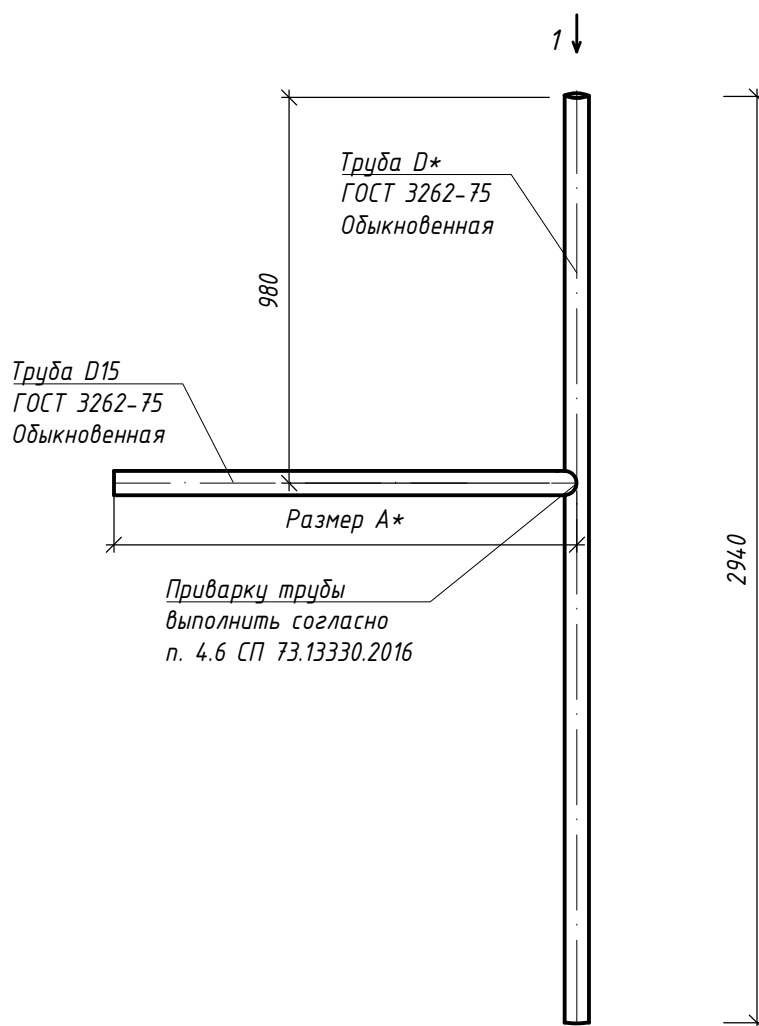

Вид 1

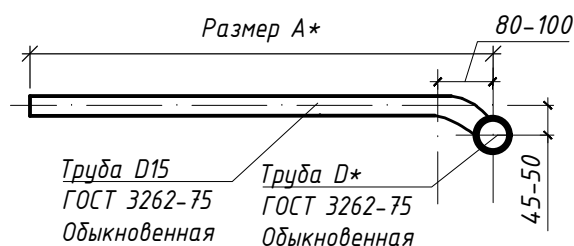

*А, D - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукьянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Подводка прямая D15 на стояке D20, D25, D32 (переходная) правая		
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21	<div>ПИК</div>		

Согласовано

Взам инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Стойак отопления холостой D15 L=2900 мм со стаканом D20 L=60мм

Труба D20
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

Труба D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

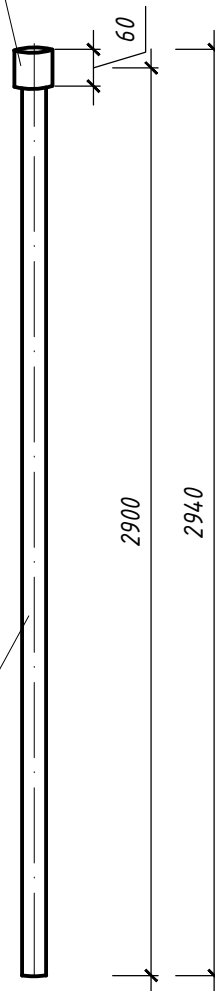

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано		

Взам инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.


						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукьянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Стойак отопления холостой D15 L=2900мм со стаканом D20 L=60мм		
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21	<div> <div>П</div> <div>И</div> <div>К</div> </div>		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		


Труба D20
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

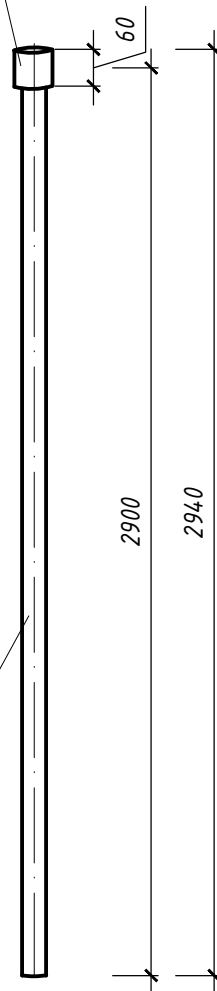

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал		Лукьянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Афанасьев			02.21			Р	41	
Н.контроль		Петрушин			02.21	Стояк отопления холостой D20 L=2900мм со стаканом D25 L=60мм				
Рук.продикта		Цыбин			02.21					

Стойак отопления холостой D25 L=2900мм со стаканом D32 L=60мм

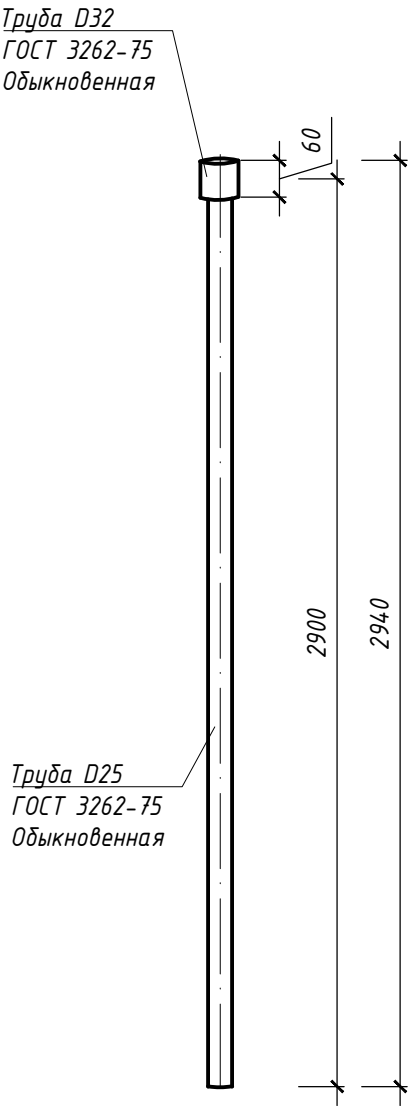

Согласовано	

Взам инв. N	
-------------	--


Подп. и дата	
--------------	--

Инв. N подл.	
--------------	--

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лукьянова			02.21	Р		42		
Проверил	Афанасьев			02.21					
					<div>П И К</div>				
Н.контроль	Петрушин			02.21					
Рук.продукта	Цыбин			02.21					

Стяк отопления холостой D32 L=2900мм
со стаканом D40 L=60мм

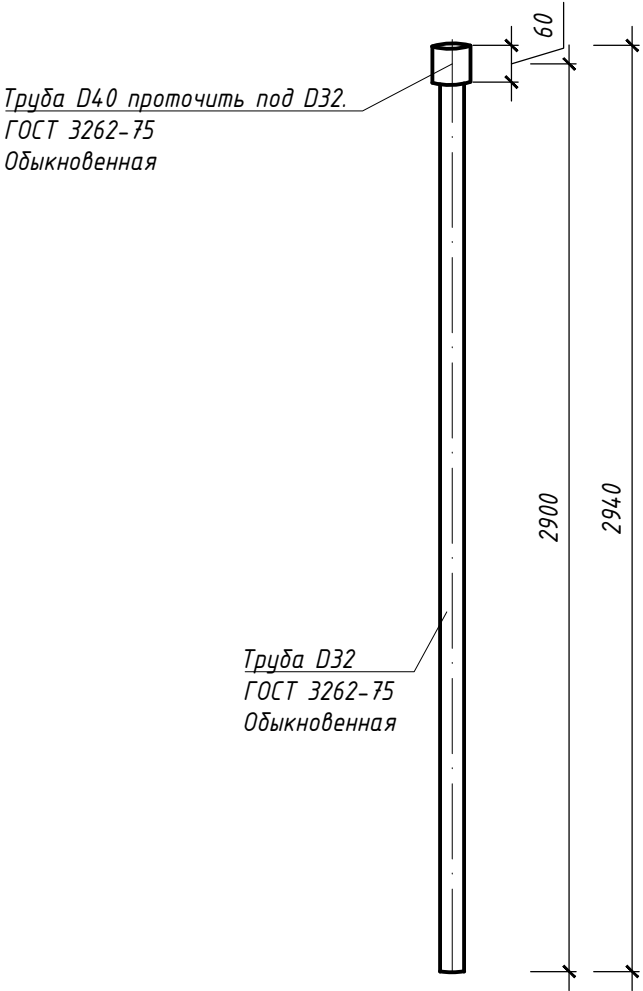


Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано									
Взам инв. N									
Подп. и дата									
Инв. N подл.									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК			
Разработал	Лукьянова		02.21			Альбом заготовок для монтажа систем отопления			
Проверил	Афанасьев		02.21						
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	43		
Н.контроль Петрушин 02.21						Стяк отопления холостой D32 L=2900мм со стаканом D40 L=60мм			
Рук.продукта Цыбин 02.21									
						ПИК			

Стояк отопления холостой D40 L=2940мм

Труба D40
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

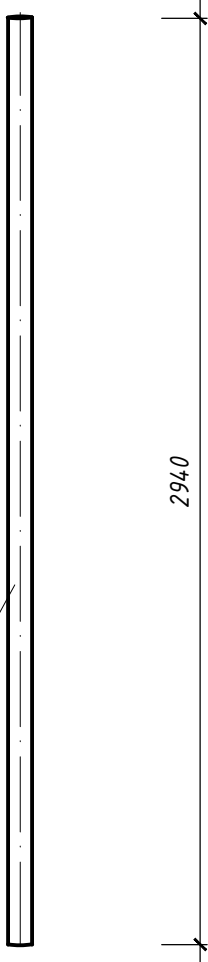


Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано			

Взам инв. N	
-------------	--


Подп. и дата	
--------------	--

Инв. N подл.	
--------------	--

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лукьянова			02.21	Р		44		
Проверил	Афанасьев			02.21					
						Стояк отопления холостой D40 L=2940мм			
Н.контроль	Петрушин			02.21					
Рук.продукта	Цыбин			02.21					

Стойак отопления D15 L=1900мм со стаканом D20 L=60мм

Труба D20
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

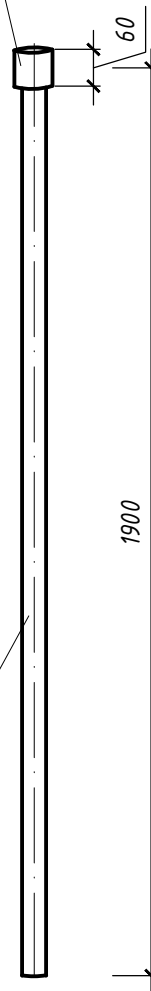

Труба D15
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано	

Взам инв. N	
-------------	--


Подп. и дата	
--------------	--

Инв. N подл.	
--------------	--

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукьянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Стойак отопления D15 L=1900мм со стаканом D20 L=60мм		
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21	<div> <div>СТАДИЯ</div> <div>ЛИСТ</div> <div>ЛИСТОВ</div> </div>		

ПИК

Труба D25
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

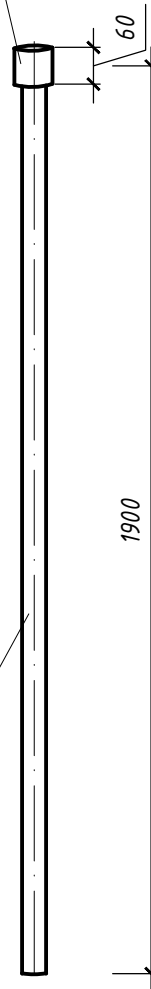


Труба D20
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

 210×297

Стойак отопления D25 L=1900мм со стаканом D32 L=60мм

Труба D32
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

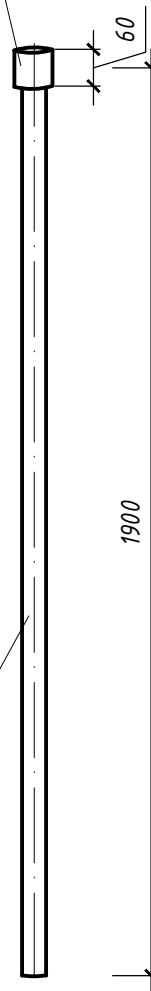

Труба D25
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная


Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано										
Взам инв. N										
Подп. и дата										
Инв. N подл.										
						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал		Лукиянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Афанасьев			02.21			Р	47	
Н.контроль		Петрушин			02.21	Стойак отопления D25 L=1900мм со стаканом D32 L=60мм		<div> <div>П</div> <div>И</div> <div>К</div> </div>		
Рук.продукта		Цыбин			02.21					

Стойак отопления D32 L=1900мм со стаканом D40 L=60мм

Труба D40 проточить под D32.
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

Труба D32
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

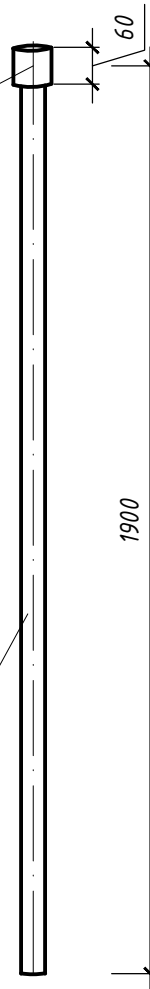

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано	


Взам инв. N	
-------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. N подл.	
--------------	--

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Разработал	Лукьянова				02.21			
Проверил	Афанасьев				02.21	Стойак отопления D32 L=1900мм со стаканом D40 L=60мм		
Н.контроль	Петрушин				02.21			
Рук.продукта	Цыбин				02.21	<div> <div>СТАДИЯ</div> <div>Р</div> </div> <div> <div>ЛИСТ</div> <div>48</div> </div> <div> <div>ЛИСТОВ</div> <div></div> </div> <div> <div>ПИК</div> </div>		

Стойак отопления холостой D20 L=2940 мм
переходной

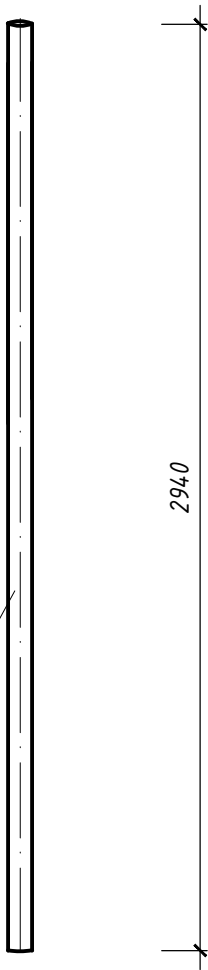

Труба D20
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано		


Взам инв. N	
-------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. N подл.	
--------------	--

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал	Лукьянова				02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев				02.21			Р	49	
						Стойак отопления холостой D20 L=2940 мм переходной		ПИК		
Н.контроль	Петрушин				02.21					
Ручк.продукта	Цыбин				02.21					

Стойак отопления холостой D25 L=2940 мм
переходной

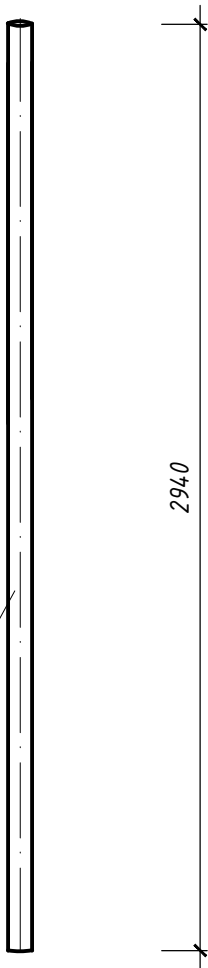

Труба D25
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная


Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано			

Взам инв. N	
-------------	--


Подп. и дата	
--------------	--

Инв. N подл.	
--------------	--

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал	Лукьянова				02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев				02.21			Р	50	
Н.контроль		Петрушин			02.21	Стойак отопления холостой D25 L=2940 мм переходной				
Ручк.продукта		Цыбин			02.21					

Стойак отопления холостой D32 L=2940 мм
переходной


Труба D32
ГОСТ 3262-75
Обыкновенная

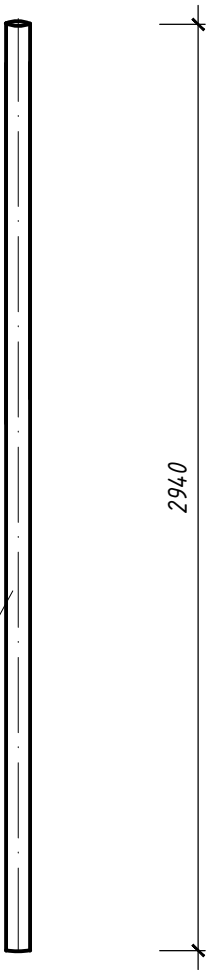


Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					
Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукьянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Альбом заготовок для монтажа систем отопления					
Стойак отопления холостой D32 L=2940 мм переходной					
Н.контроль Петрушин 02.21					
Рук.продукта Цыбин 02.21					
Стадия Р					
Лист 51					
Листов					
ПИК					


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		

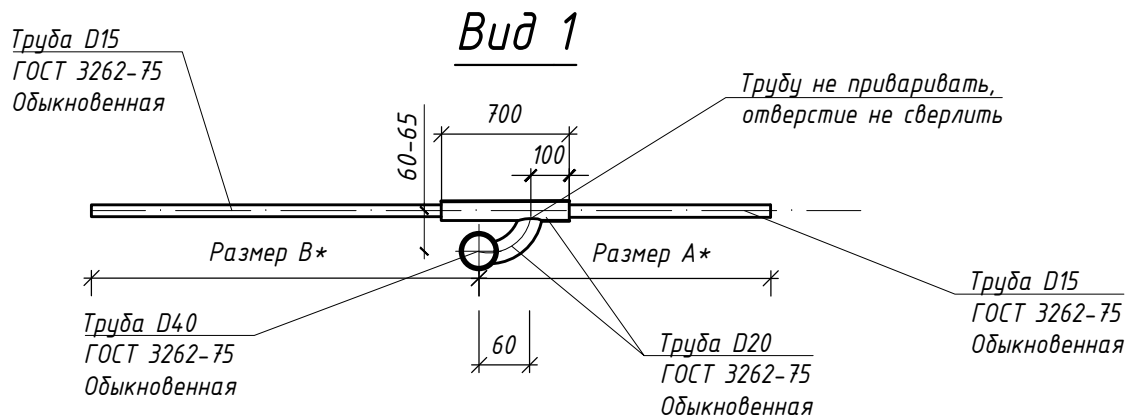


Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры указанные на чертеже.

						Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК" ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукьянова			02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Афанасьев			02.21		Р	52	
Н.контроль	Петрушин			02.21	Подводка двойная D15 с изгибом на стойке D40 правая			
Рук.продукта	Цыбин			02.21				

Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D40 левая

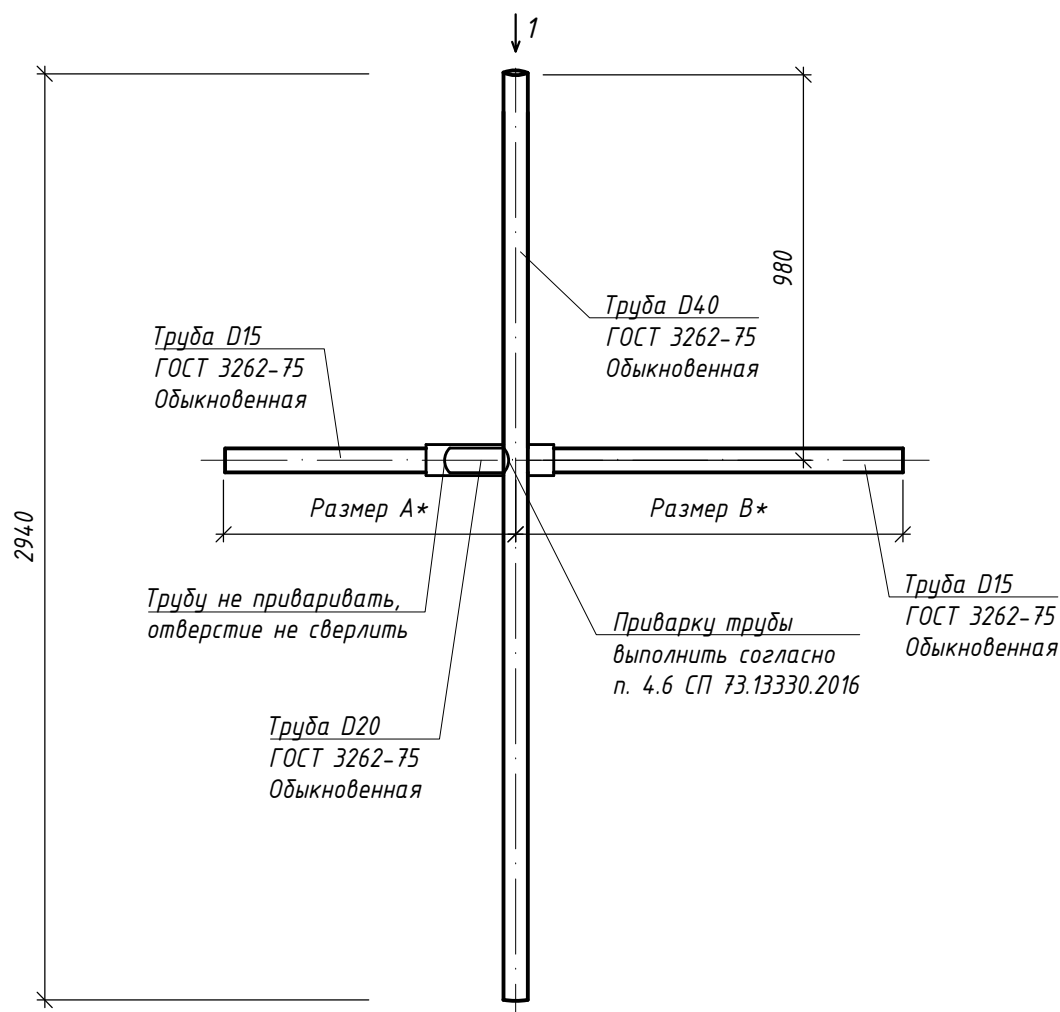

Вид 1

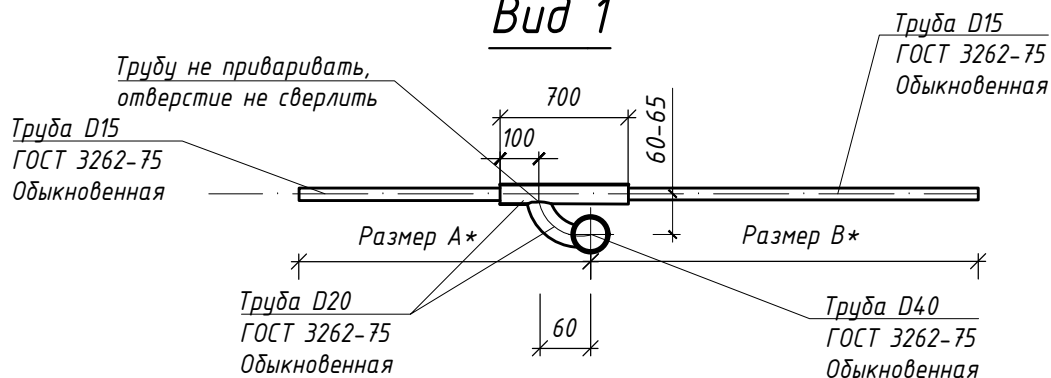

*А, В - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	53	

Подводка двойная D15 с изгибом
на стояке D40 левая

ПИК


Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		




210 x 297

Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая

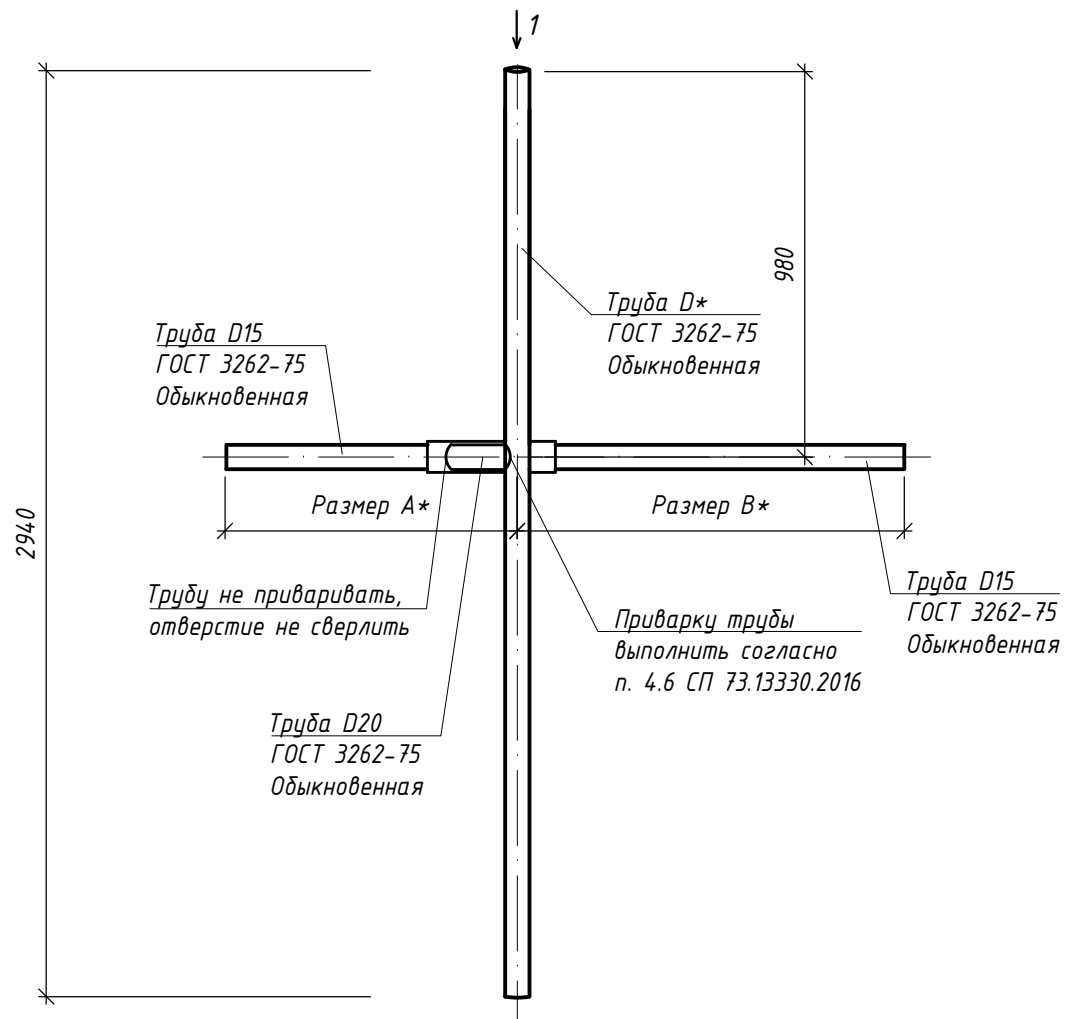

Вид 1

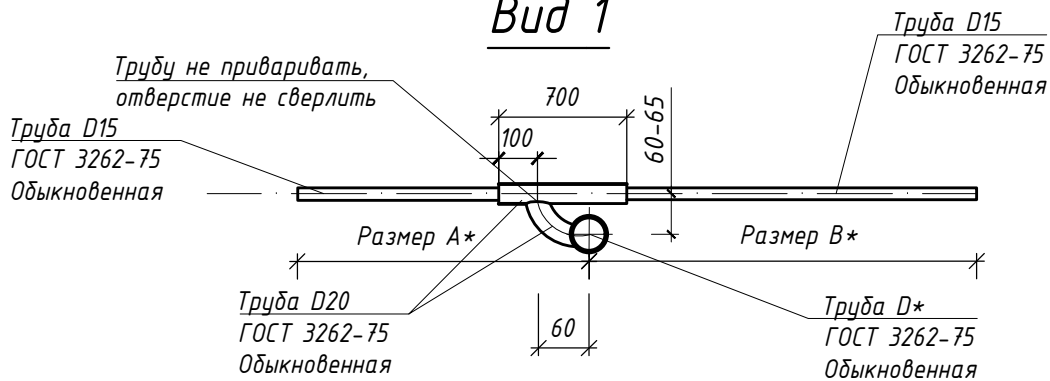

*А, В, D - смотреть таблицы поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления


Стадия	Лист	Листов
Р	55	

Подводка двойная D15 с изгибом
на стояке D20, D25, D32 (переходная) левая


ПИК

Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					

Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D20, D25, D32 правая

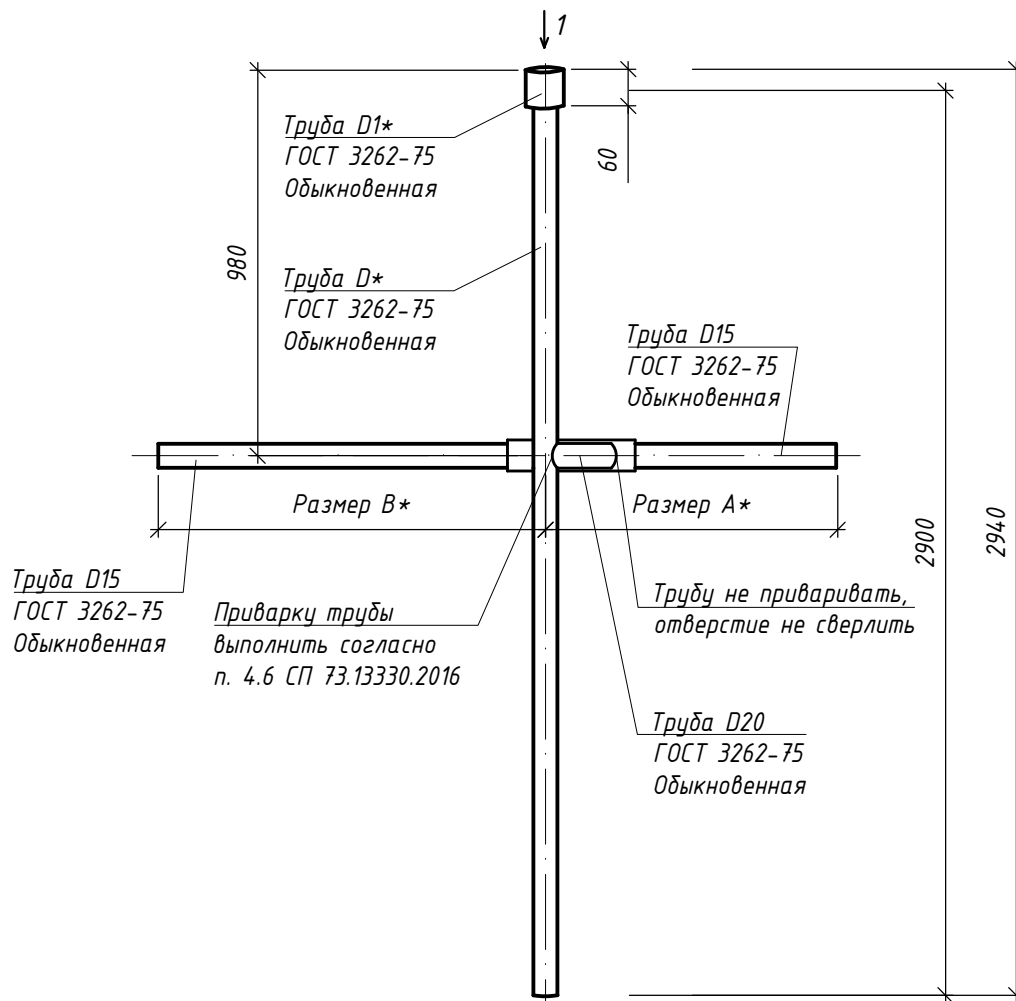

Вид 1

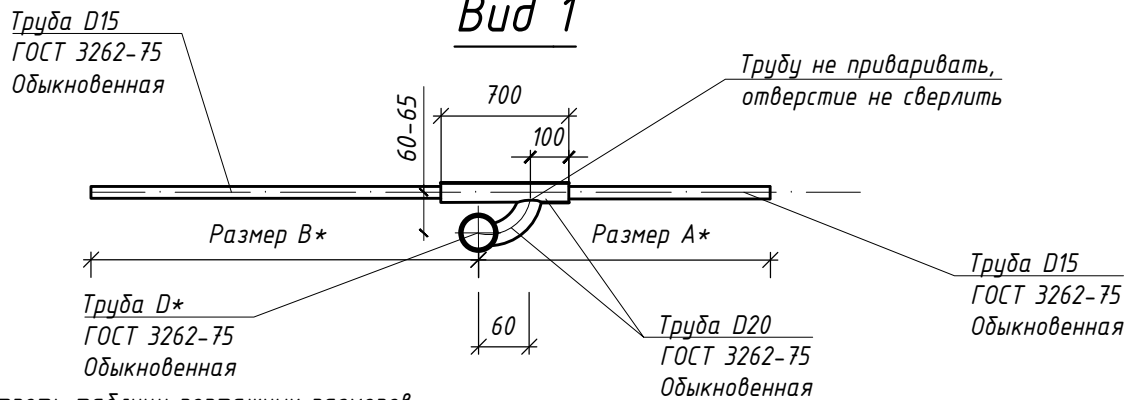

*А, В, D - смотреть таблицу поэтажных размеров.

D1 - на один диаметр больше размера D.

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	56	

Подводка двойная D15 с изгибом
на стояке D20, D25, D32 правая


ПИК

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано		




 210×297

Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D15 правая

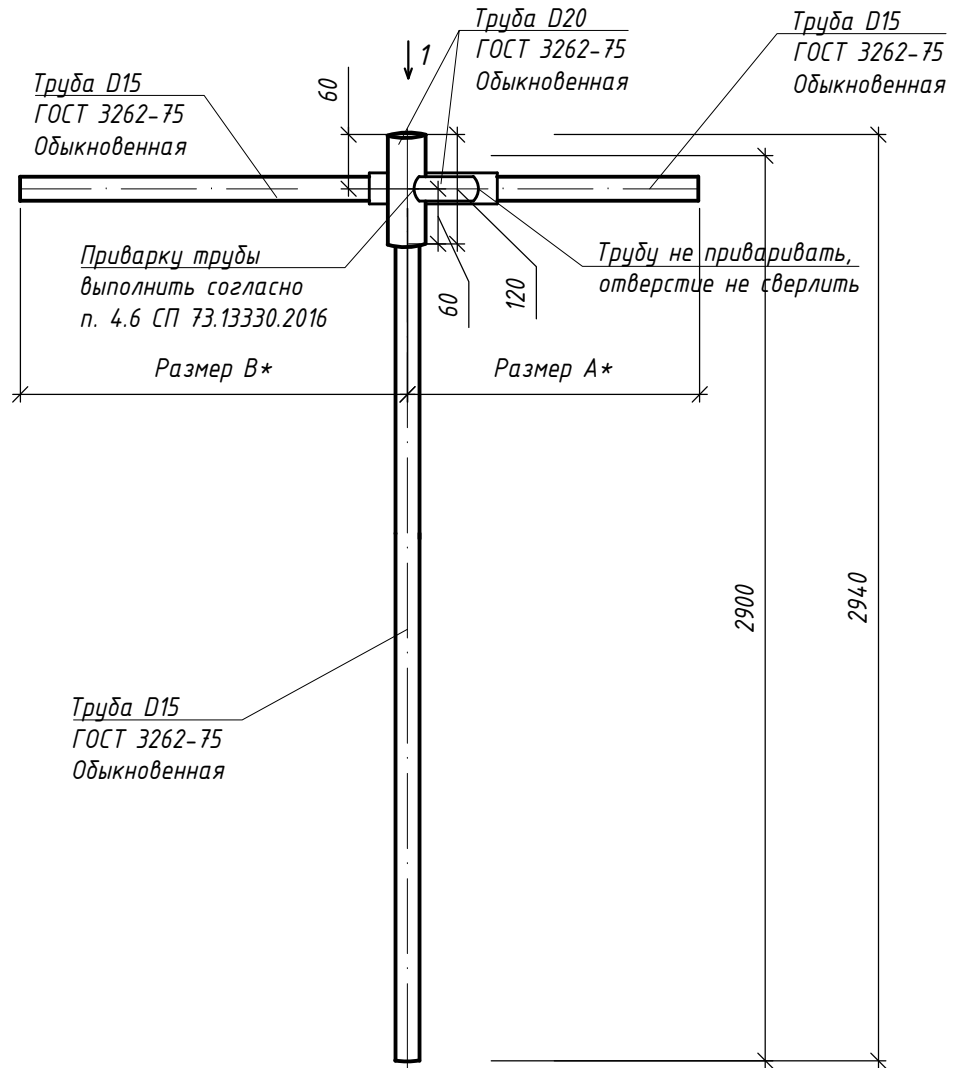

Вид 1

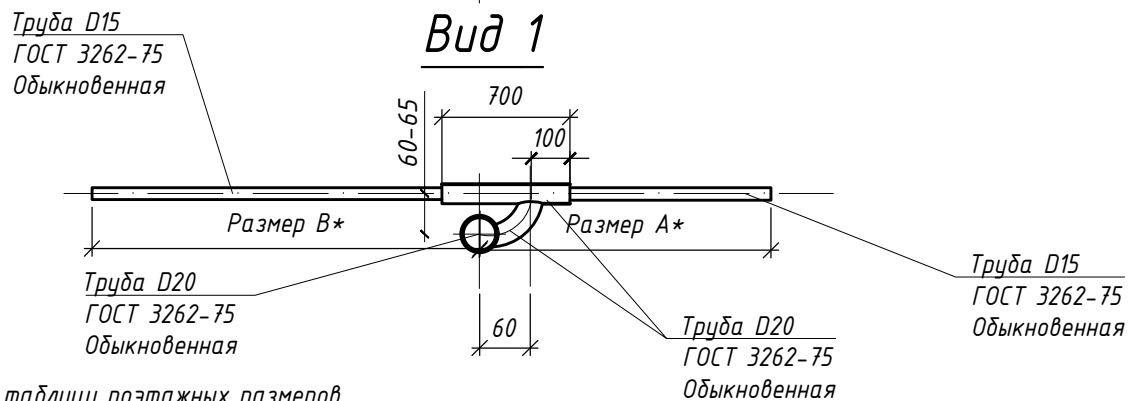

*А, В - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры, указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	58	

Подводка двойная D15 с изгибом
на стояке D15 правая

ПИК


Согласовано

Взам инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Подводка двойная D15 с изгибом на стояке D15 левая

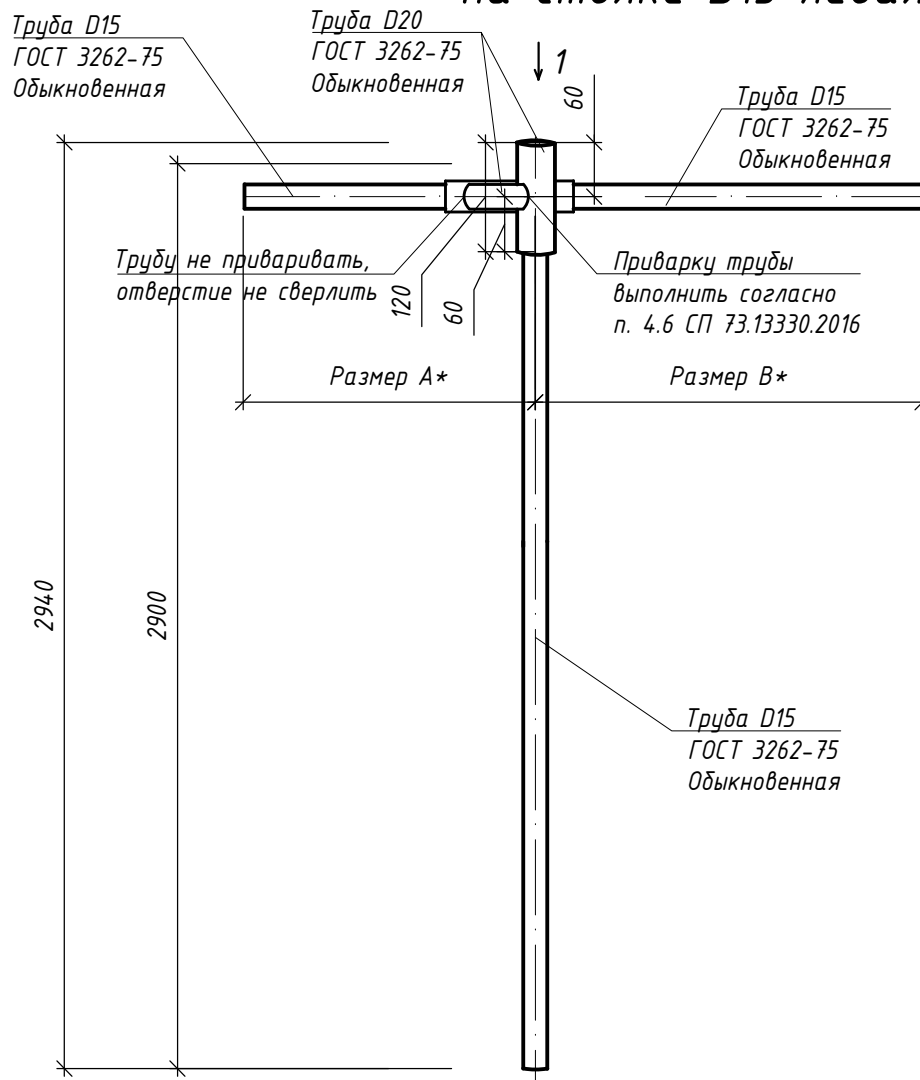

Вид 1

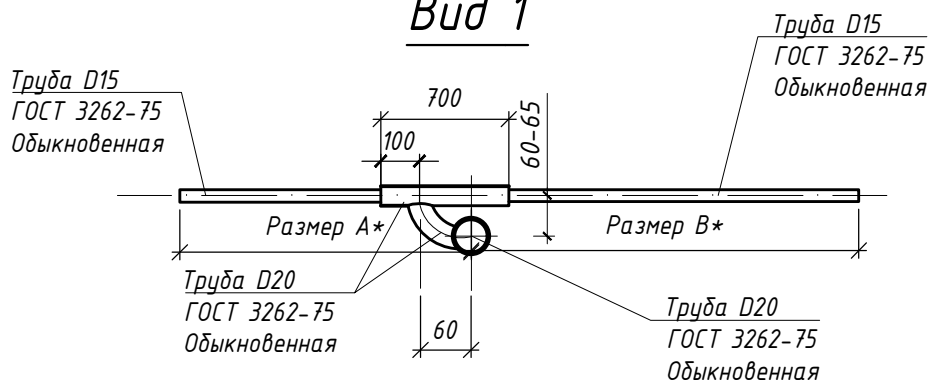

*А, В - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры, указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	59	

Подводка двойная D15 с изгибом
на стояке D15 левая

ПИК


Согласовано

Взам инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Подводка двойная D15 для последних этажей левая

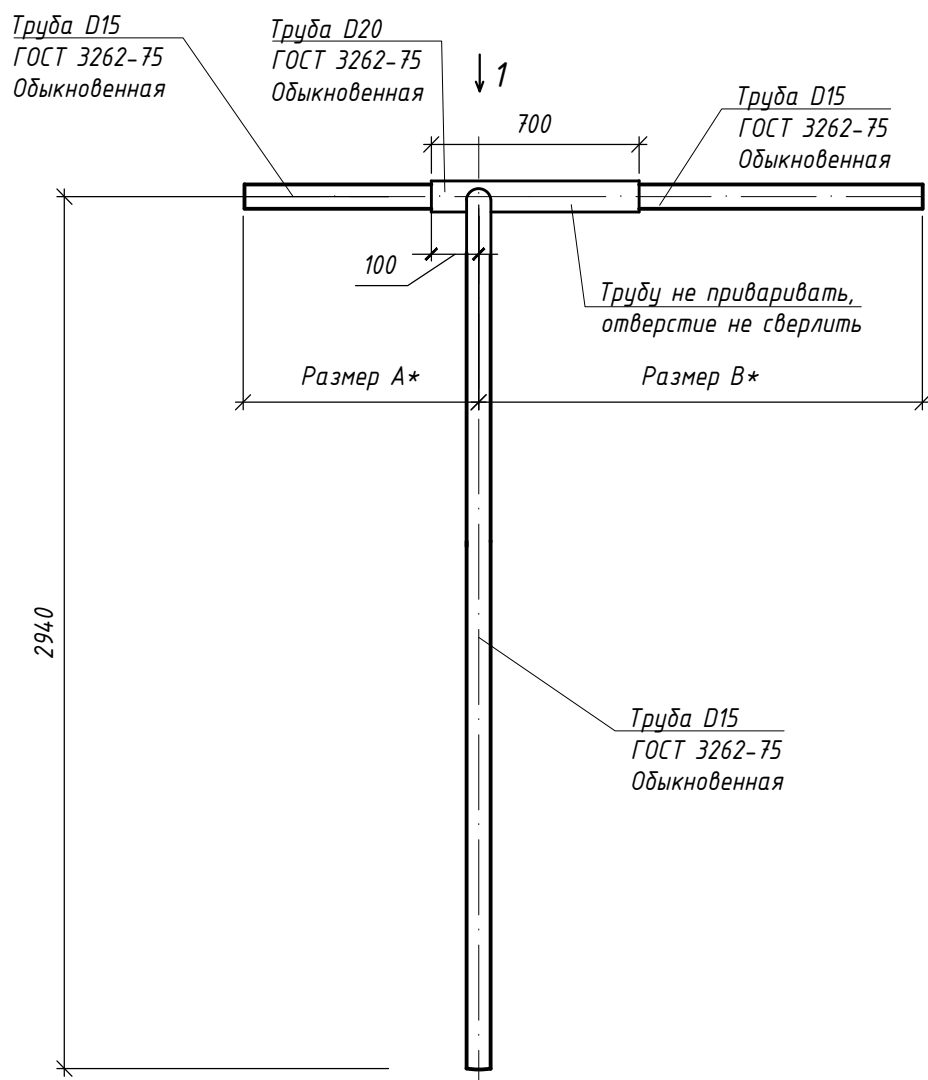

Вид 1

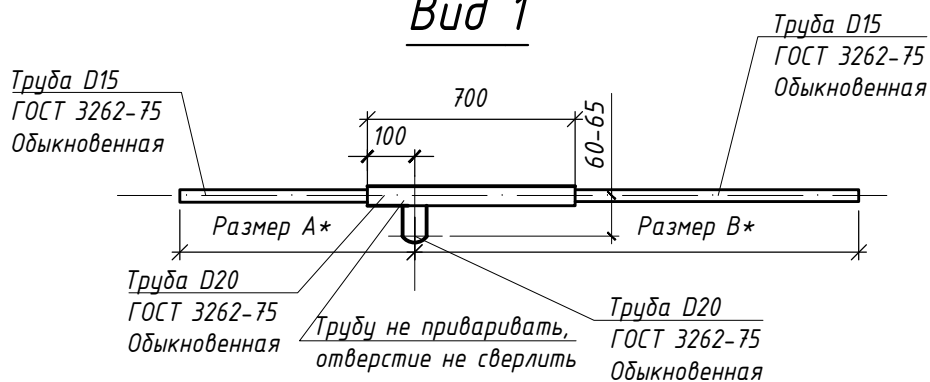

*А, В, С - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры, указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукьянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	60	

Подводка двойная D15 для последних этажей левая

ПИК


Согласовано

Взам инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Подводка двойная D15 для последних этажей правая

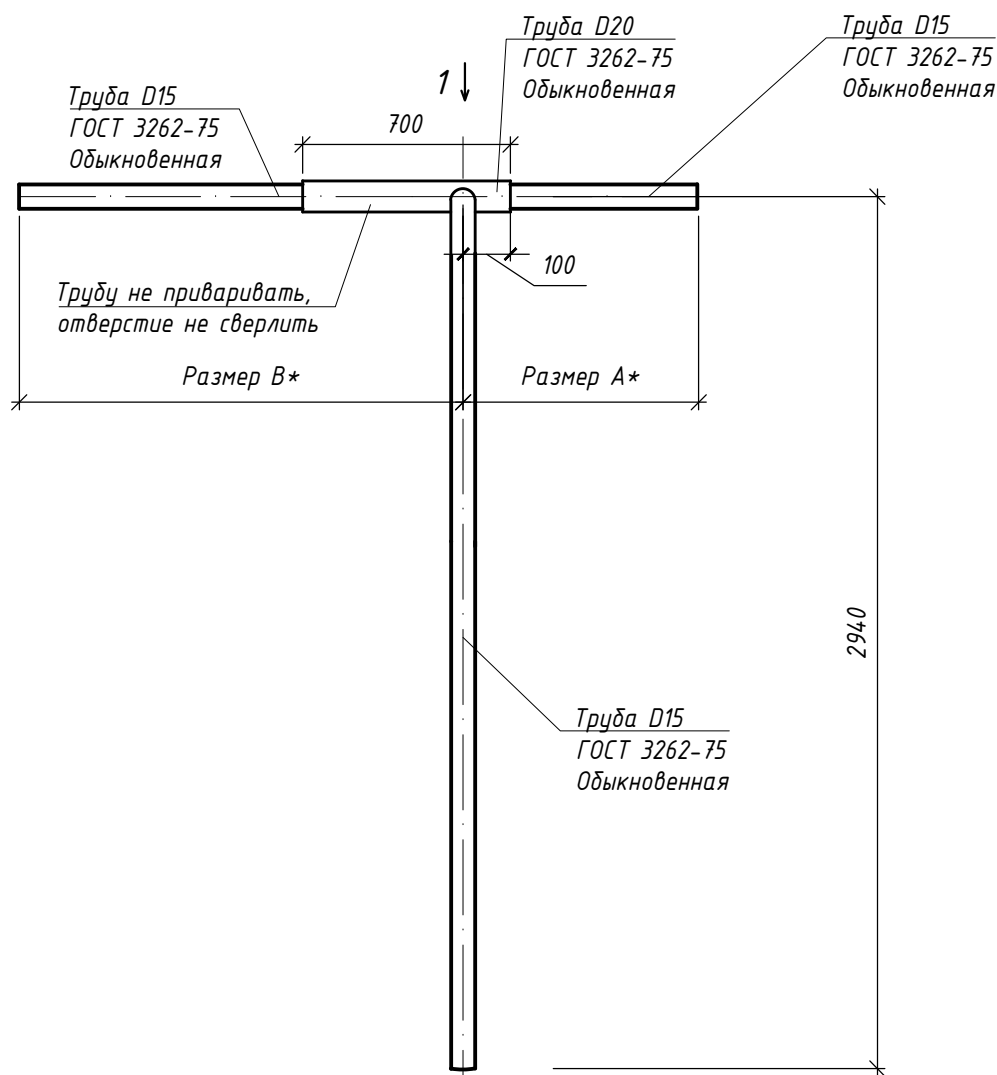

Вид 1

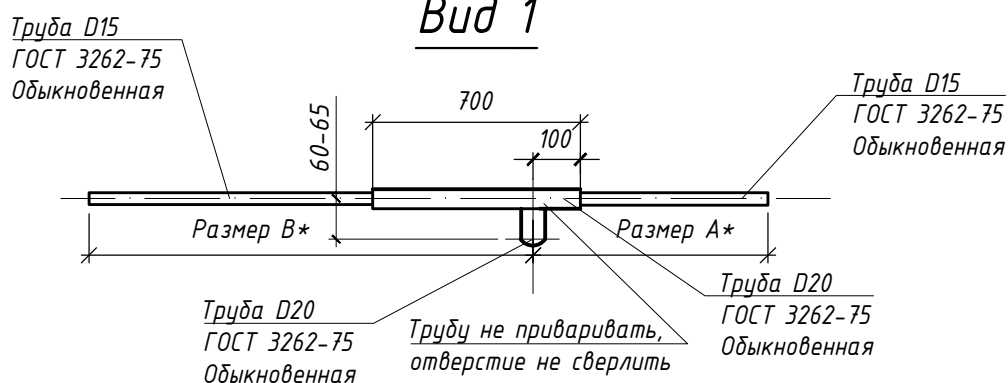

*А, В, С - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры, указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	61	

Подводка двойная D15 для последних этажей
правая

ПИК


Согласовано

Взам инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Подводка двойная угловая D15 на стояке D20 для последних этажей Вид 1

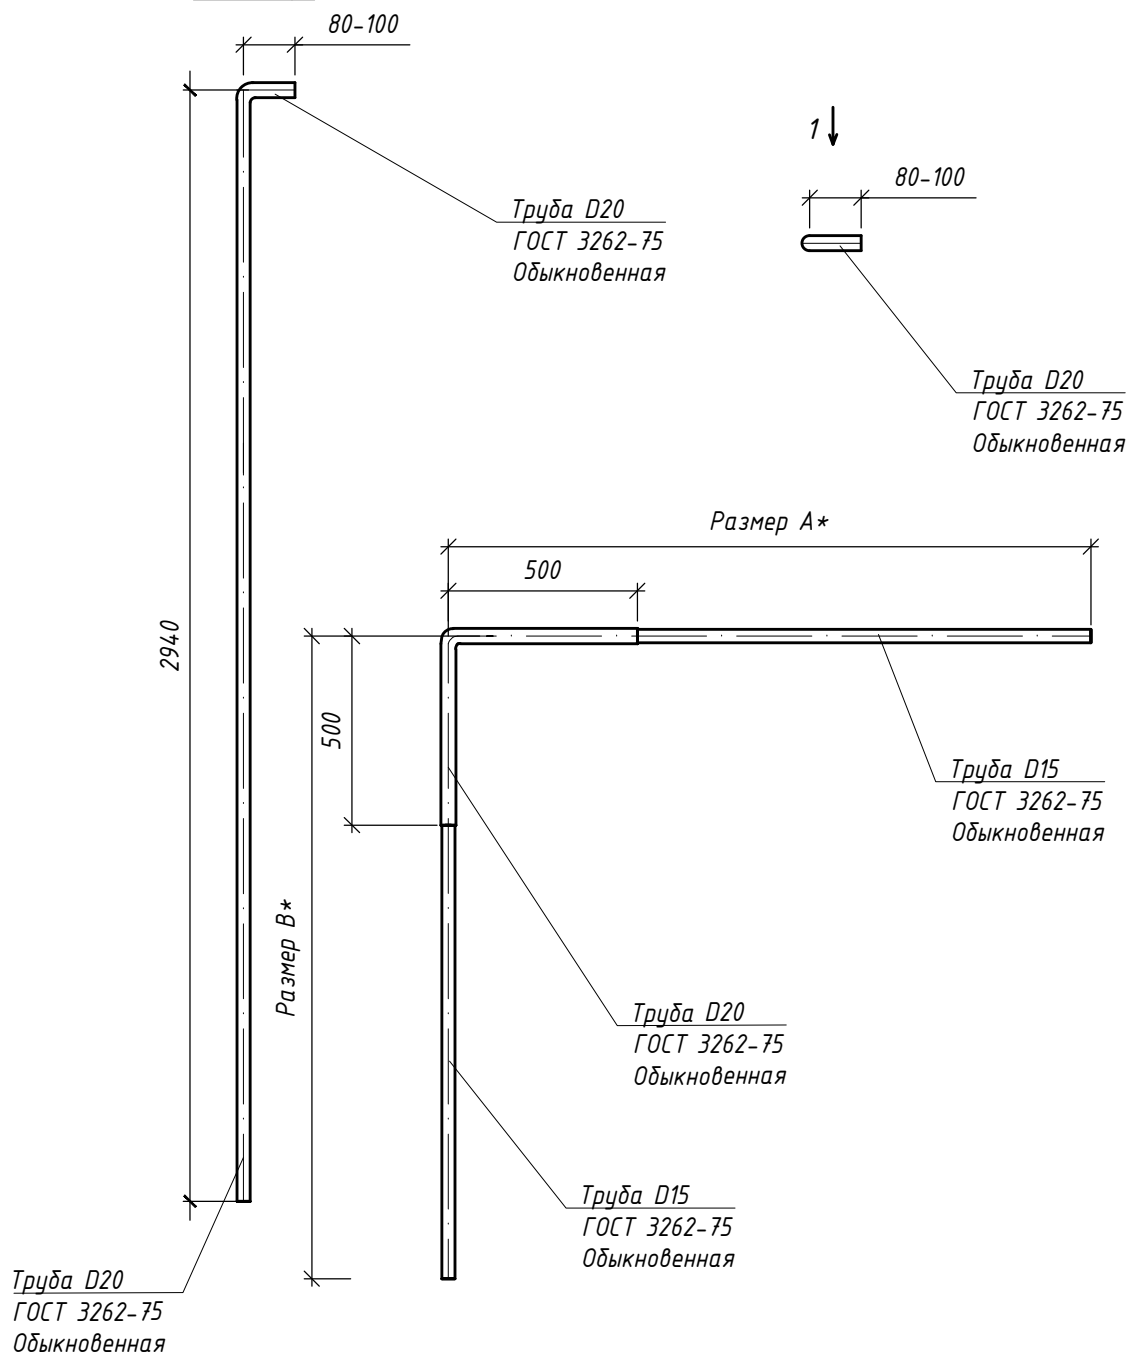

*А, В - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводки обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Лукьянова				02.21	Альбом заготовок для монтажа систем отопления		
Проверил	Афанасьев				02.21			
Н.контроль	Петрушин				02.21	Подводка двойная угловая D15 на стояке D20 для последних этажей		
Рук.продукта	Цыбин				02.21			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	62	


ПИК

Согласовано					
Взам инв. N					
Подп. и дата					
Инв. N подл.					


210 x 297

Инв. N подл.

Подводка двойная D20 для последних этажей правая

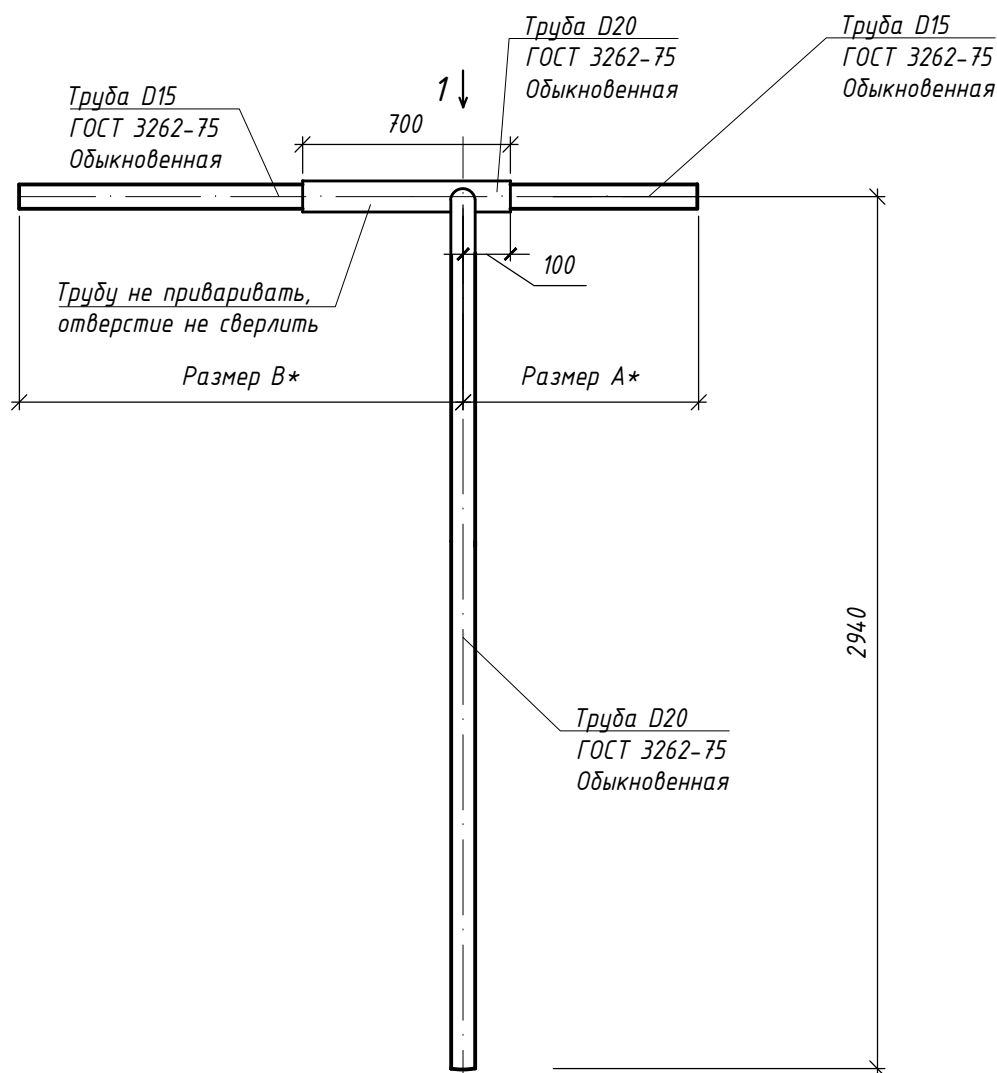

Вид 1

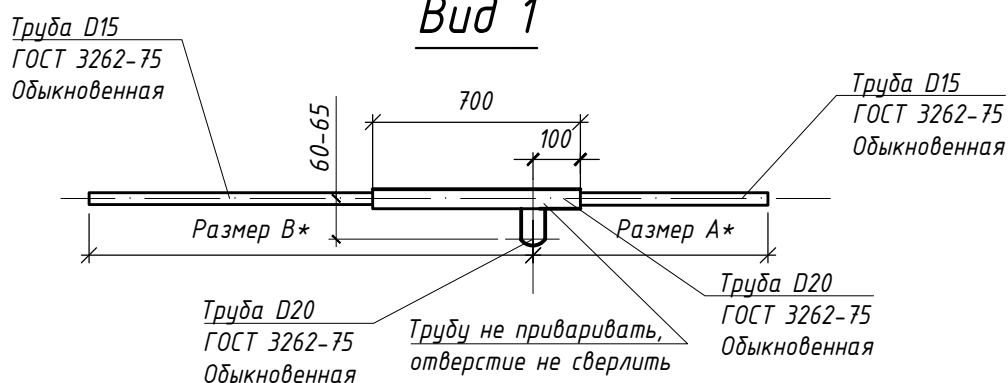

*А, В, С - смотреть таблицу поэтажных размеров

Изделия покрыть Грунтовкой ГФ 021 красно-коричневого цвета в 2 слоя.

Для подключения отопительных приборов подводку обрезать до необходимой длины с выравниванием по высоте.

Загиб сделать таким образом, чтобы после монтажа изделия остались выдержанными размеры, указанные на чертеже.

Заказчик: ПАО "Группа Компаний ПИК"

ЖД-СТ_ПИК/СЭМ-МСК

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Лукиянова				02.21
Проверил	Афанасьев				02.21
Н.контроль	Петрушин				02.21
Рук.продукта	Цыбин				02.21

Альбом заготовок
для монтажа систем отопления

Стадия	Лист	Листов
Р	64	

Подводка двойная D20 для последних этажей
правая

ПИК

Согласовано

Взам инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.